
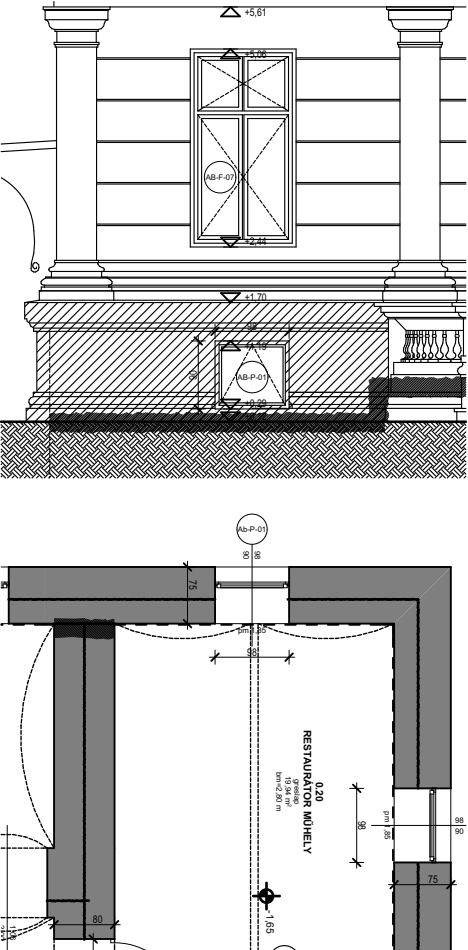

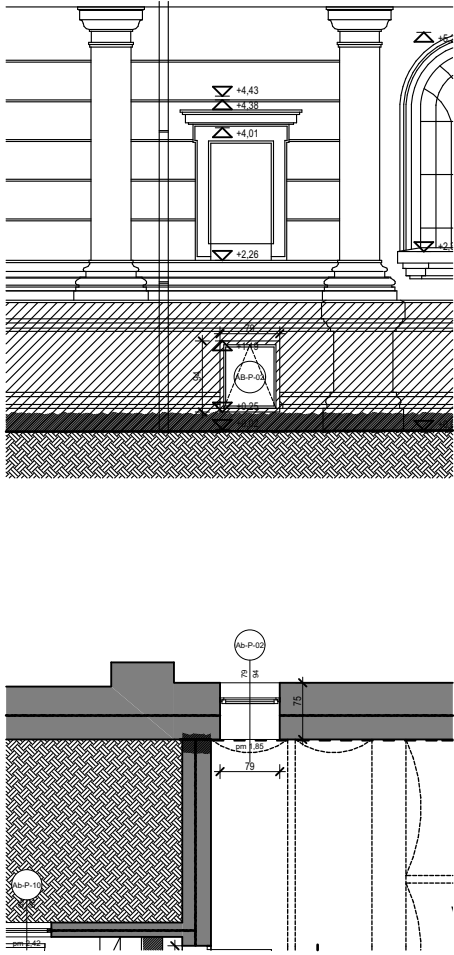

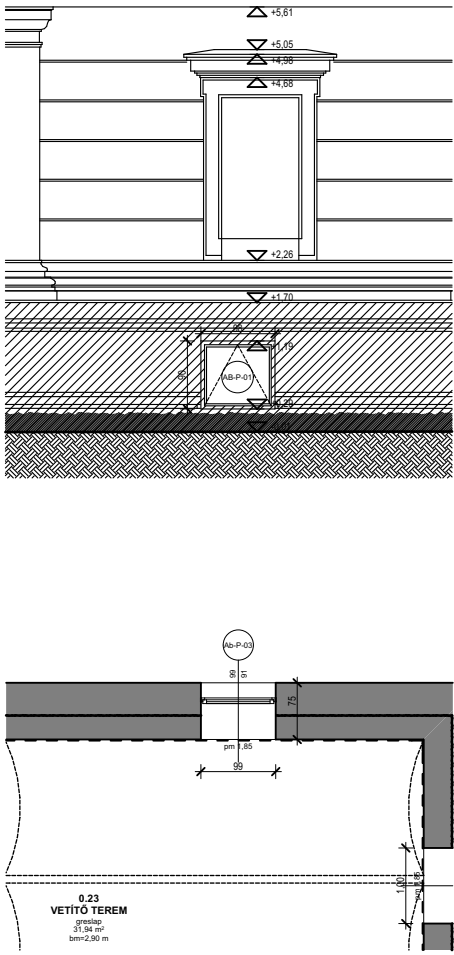

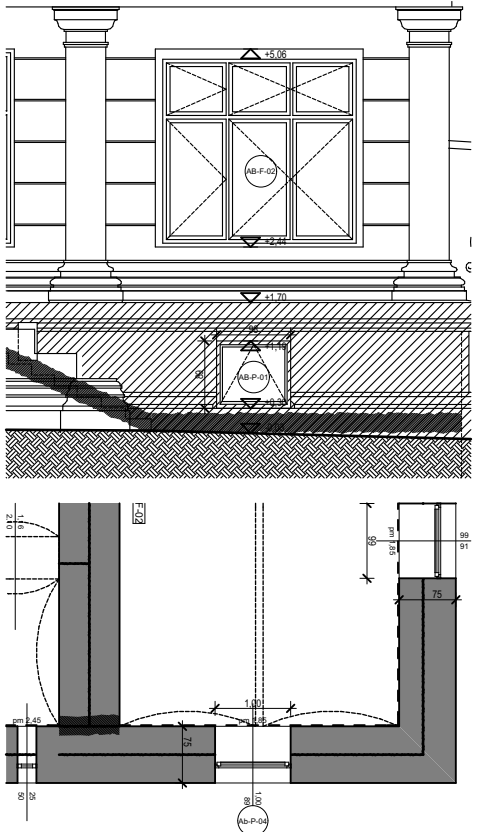

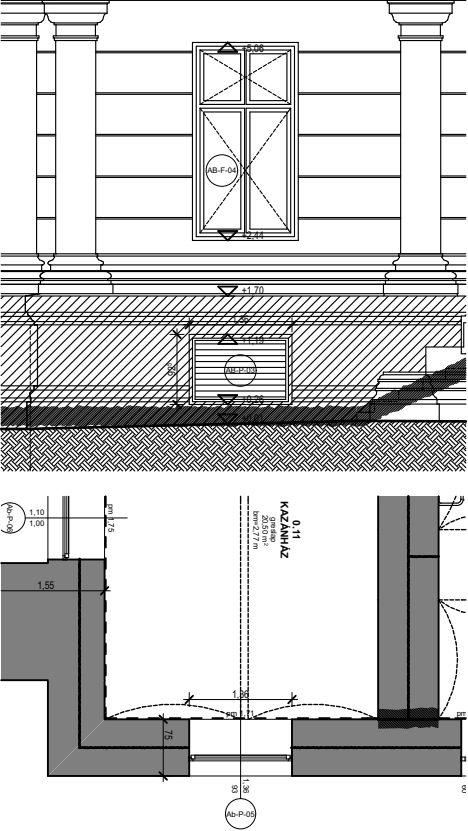



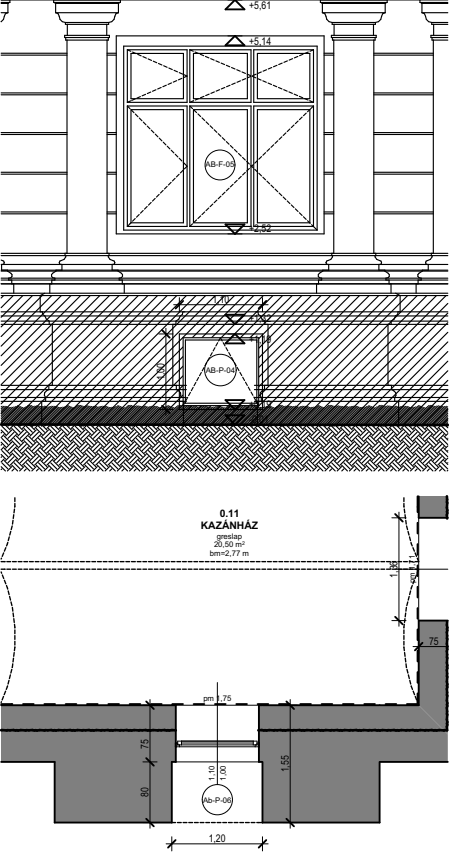
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara okl. építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid okl. építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú pinceablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-P-01	
Névleges méret: 0,98/0,90/pm 1,85 Nyitás: bukó	Összes: 7	
		
<p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	75 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	megmaradó fa tessauer tok	
Tok felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Szárny típusa:	megmaradó egyesített fa szárny	
Szárny felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Vasalatok:	meglévő vasalatok, tisztítása, felújítása, külső rovarháló tisztítása, acélrácsokon lévő festés eltávolítása, új zománfestés, szín egyeztetés szerint	
Üvegezés:	megmaradó kettős üvegezés, hiányzó gittelés pótlása	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján VI. típusú ablak	


Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú pinceablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december	Ab-P-02
Névleges méret: 0,79/0,94/pm 1,85 Nyitás: bukó	Összes: 1	
		
<p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretek kótázottak, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	75 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	megmaradó fa tessauer tok	
Tok felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Szárny típusa:	megmaradó egyesített fa szárny	
Szárny felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Vasalatok:	meglévő vasalatok, tisztítása, felújítása, külső rovarháló tisztítása, acélrácsokon lévő festés eltávolítása, új zománfestés, szín egyeztetés szerint	
Üvegezés:	megmaradó kettős üvegezés, hiányzó gittelés pótlása	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján VI. típusú ablak	

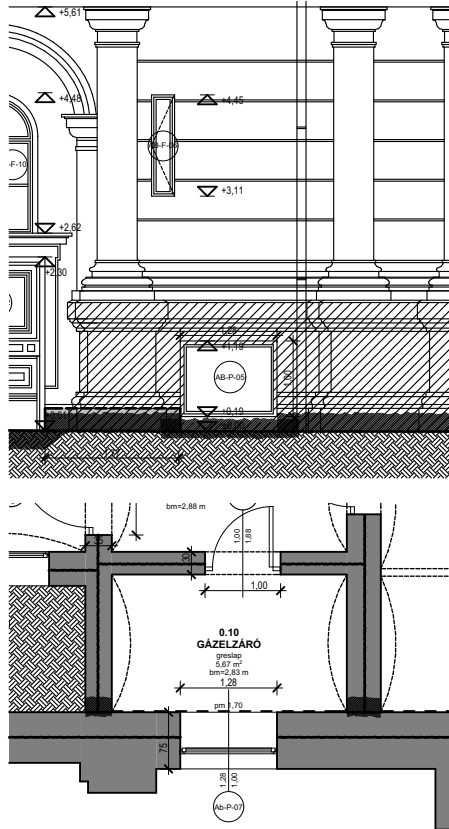
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sípos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építészmérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építészet: Góra Zoltán okl. építészmérnök Klein Barbara építészmérnök Lőrincz Dóra okl. építészmérnök Muráti Péter Dávid építészmérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú kazánházi szellőző	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-P-03	
Névleges méret: 1,36/0,93/pm 1,71 Nyitás: fix zsalu	Összes: 1	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konszignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	75 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	megmaradó fém tok	
Tok felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Szárny típusa:	megmaradó fix zsaluszerkezet	
Szárny felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Vasalatok:	meglévő vasalatok, tisztítása, felújítása, külső rovarháló tisztítása, acélrácsokon lévő festés eltávolítása, új zománfestés, szín egyeztetés szerint	
Üvegezés:	-	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	-	

Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara okl. építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid okl. építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú pinceablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december	Ab-P-04
Névleges méret: 1,10/1,00/pm 1,75 Nyitás: bukó	Összes: 1	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	75 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	megmaradó fa tessauer tok	
Tok felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Szárny típusa:	megmaradó egyesített fa szárny	
Szárny felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Vasalatok:	meglévő vasalatok, tisztítása, felújítása, külső rovarháló tisztítása, acélrácsokon lévő festés eltávolítása, új zománfestés, szín egyeztetés szerint	
Üvegezés:	megmaradó kettős üvegezés, hiányzó gittelés pótlása	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján VI. típusú ablak	

Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara okl. építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid okl. építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú gázlezáró szellőző	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-P-05	
Névleges méret: 1,28/1,00/pm 1,70 Nyitás: fix zsalu	Összes: 1	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konszignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építéssel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	75 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	megmaradó fém tok	
Tok felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Szárny típusa:	megmaradó fix zsaluszerkezet	
Szárny felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Vasalatok:	meglévő vasalatok, tisztítása, felújítása, külső rovarháló tisztítása, acélrácsokon lévő festés eltávolítása, új zománfestés, szín egyeztetés szerint	
Üvegezés:	-	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	-	


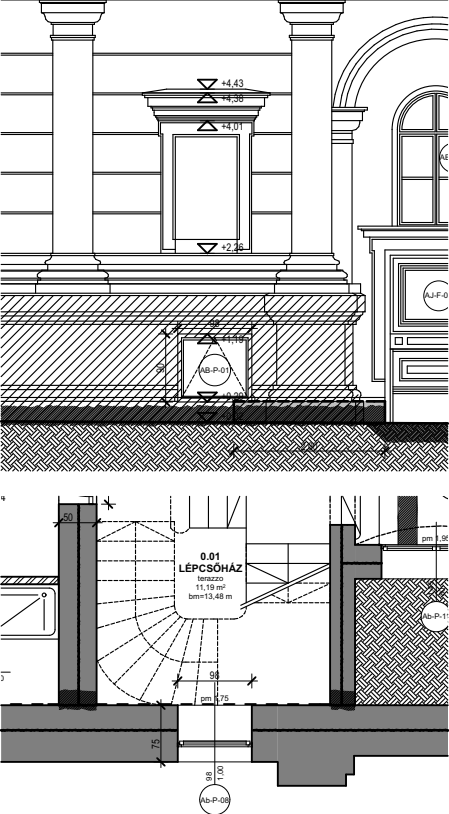
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara okl. építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid okl. építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú pinceablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december	Ab-P-06
Névleges méret: 0,70/0,65/pm 2,20 Nyitás: bukó		Összes: 2
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	75 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	megmaradó fa tessauer tok	
Tok felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Szárny típusa:	megmaradó egyesített fa szárny	
Szárny felületképzése:	meglévő festés eltávolítása, hibák javítása, új zománfestés, színe egyeztetés szerint	
Vasalatok:	meglévő vasalatok, tisztítása, felújítása, külső rovarháló tisztítása, acélrácsokon lévő festés eltávolítása, új zománfestés, szín egyeztetés szerint	
Üvegezés:	megmaradó kettős üvegezés, hiányzó gittelés pótlása	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján VI. típusú ablak	


Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építésmérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építésmérnök Klein Barbara építésmérnök Lőrincz Dóra okl. építésmérnök Muráti Péter Dávid építésmérnök	
Rajz megnevezése: Pincai körablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-P-07	
Névleges méret: 0,65/0,65/pm 2,42 Nyitás: fix	Összes: 1	


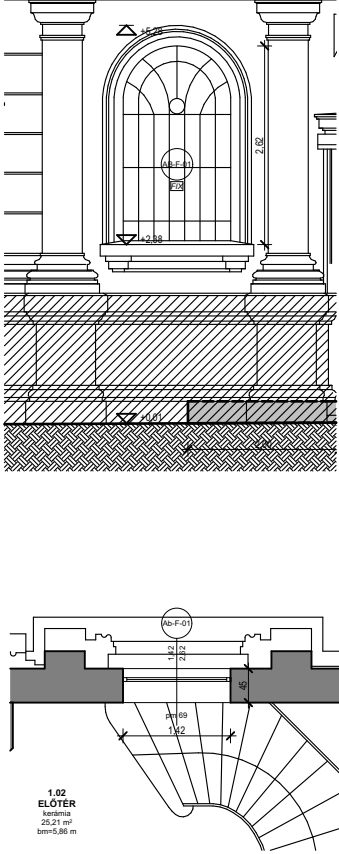



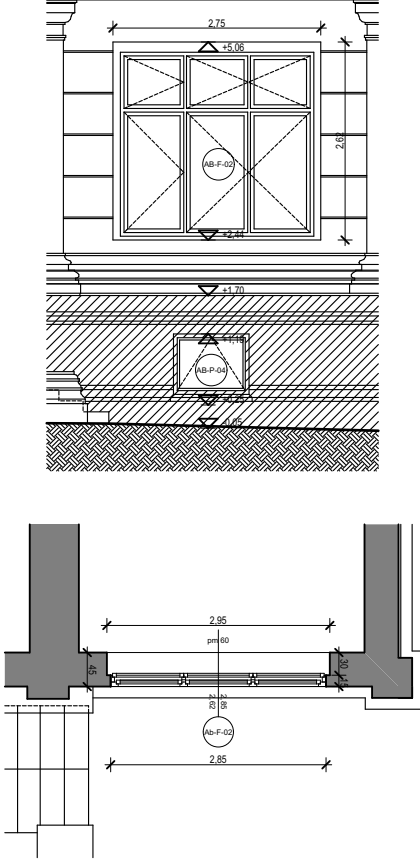
Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!
A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méretet gyártás előtt meghatározandó!
A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell!
Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!


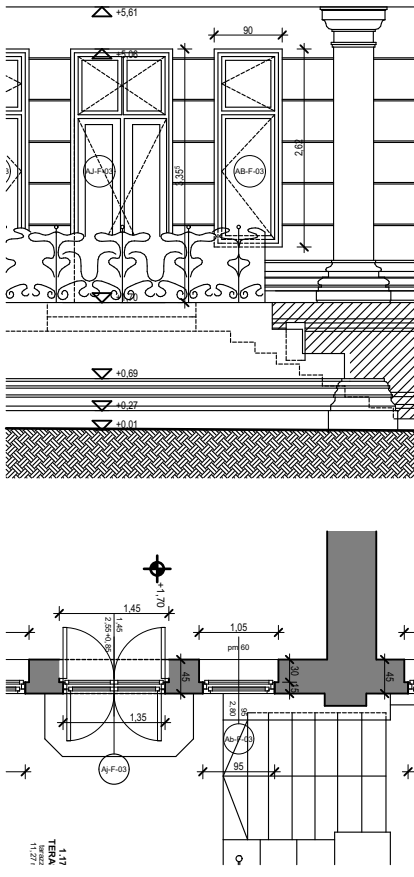
Fal anyaga és vastagsága:	19 cm falazott téglafal, előcsarnok felé fa falburkolat
Tok típusa:	profilozott kerek fa tok
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján
Szárny típusa:	fix szárny
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján
Vasalatok:	-
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján
Árnyékolás:	-
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékteltár alapján V. típusú ablak


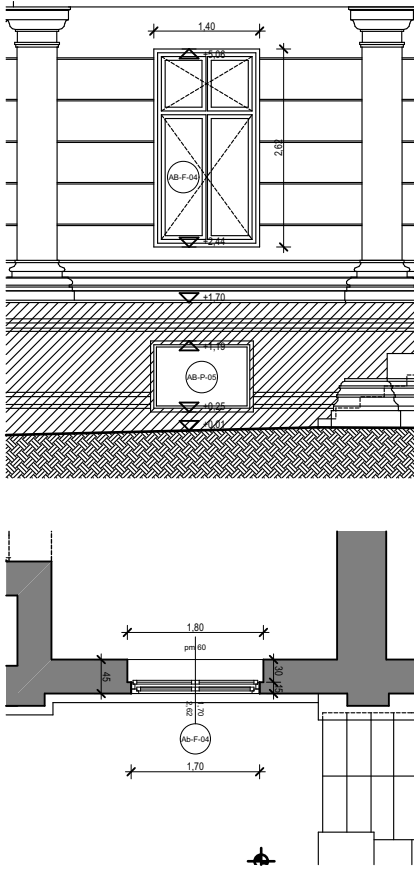
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán Klein Barbara Lőrincz Dóra Muráti Péter Dávid okl. építész-mérnök okl. építész-mérnök okl. építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Kétszárnyú pinceablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december	Ab-P-08
Névleges méret: 1,45/0,808/pm 1,95 Nyitás: középen felnyíló	Összes: 1	
 <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott téglafal	
Tok típusa:	egyszerű pallótok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékteltár alapján V. típusú műemléki értékét jelentő ablak	


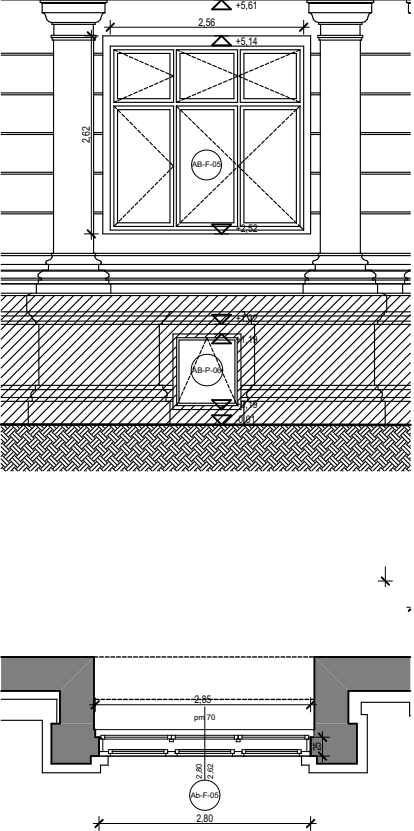
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építésmérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán Klein Barbara Lőrincz Dóra Muráti Péter Dávid okl. építésmérnök okl. építésmérnök okl. építésmérnök	
Rajz megnevezése: Pincei körablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-P-09	
Névleges méret: 0,95/0,95/pm 1,88 Nyitás: középen nyíló, két oldalt fix részekkel	Összes: 1	
<p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konszignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építéssel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	19 cm falazott téglafal, előcsarnok felé fa falburkolat	
Tok típusa:	profilozott kerek fa tok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	középen nyíló szárny, két oldalt fix részekkel	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vaslatok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékelő alapján V. típusú ablak	


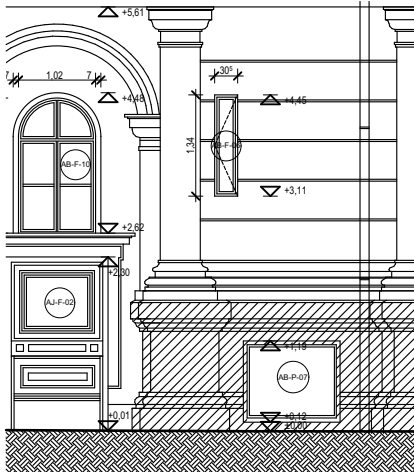
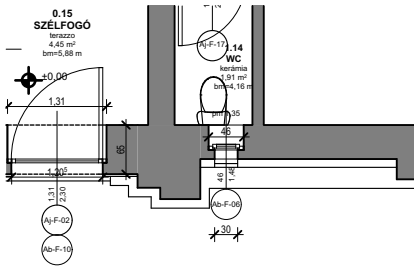
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építészet: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építészet: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Ives záródású fix ólomüveg ablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december	Ab-F-01
Névleges méret: 1,42/2,62/pm 0,69 Nyitás: fix	Összes: 1	
 <p>1.02 ELŐTÉR terület: 25,21 m² belső: 5,88 m</p>		
<p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építéssel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	egyedi fém tok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	félköríves záródású fix fém szárny	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	-	
Üvegezés:	részlegesen megmaradt festett ólomüveg, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján V. típusú műemléki értéket jelentő ablak	


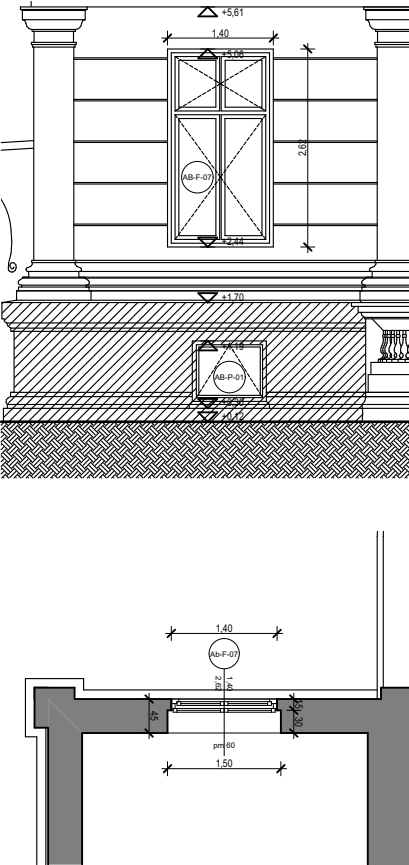
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Háromosztású ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-F-02	
Névleges méret: 2,85/2,62/pm 0,60 Nyitás: nyíló	Összes: 1	
 <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	redőny, felújítás restaurátori terv alapján	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján III. típusú műemléki értéket jelentő ablak	


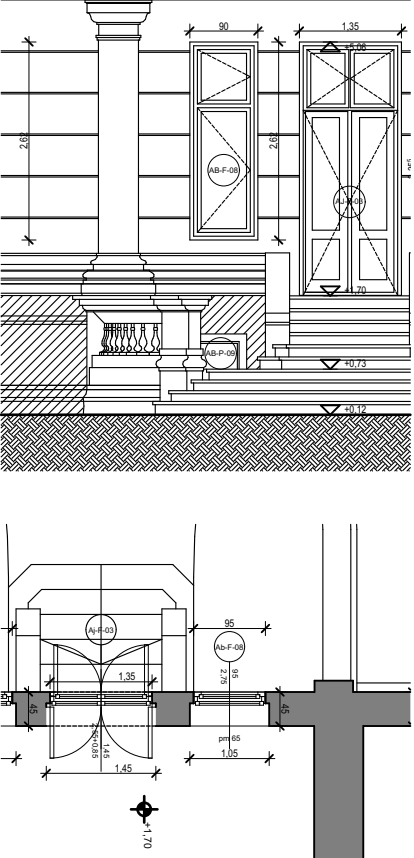
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Díófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán Klein Barbara Lőrincz Dóra Muráti Péter Dávid okl. építész-mérnök okl. építész-mérnök okl. építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-F-03	
Névleges méret: 0,95/2,80/pm 0,60 Nyitás: nyíló	Összes: 2	
		
<p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	fa kazettás spaletták, felújítás restaurátori terv alapján	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján I. típusú műemléki értéket jelentő ablak	


Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építésmérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építészet: Góra Zoltán okl. építésmérnök Klein Barbara építésmérnök Lőrincz Dóra okl. építésmérnök Muráti Péter Dávid építésmérnök	
Rajz megnevezése: Kétszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-F-04	
Névleges méret: 1,70/2,62/pm 0,60 Nyitás: középen felnyíló	Összes: 1	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konszignációban a nyílásméretek kótázottak, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	fa kazettás spaletták, felújítás restaurátori terv alapján	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értéktelár alapján II. típusú műemléki értéket jelentő ablak	

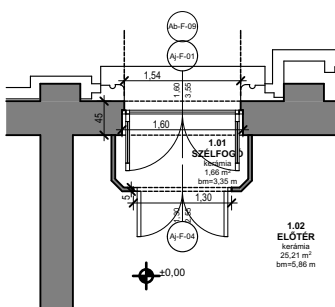
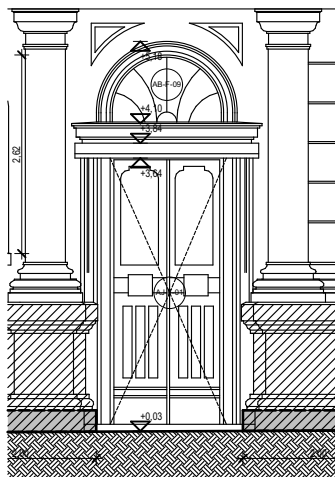
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Díófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara okl. építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid okl. építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Háromosztású ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-F-05	
Névleges méret: 2,80/2,62/pm 0,70 Nyitás: nyíló	Összes: 1	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építéssel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	35 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	megmaradt festett ólomüveg, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	redőny, felújítás restaurátori terv alapján	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján III. típusú műemléki értéket jelentő ablak	

Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építésszámoló
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építésszámoló Klein Barbara építésszámoló Lőrincz Dóra okl. építésszámoló Muráti Péter Dávid építésszámoló	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú ablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-F-06	
Névleges méret: 0,46/1,48/pm 1,35 Nyitás: nyíló	Összes: 1	
<div style="text-align: center;">   </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretek kótázottak, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékkeltár alapján IV. típusú műemléki értéket jelentő ablak	

Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Díófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Kétszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-F-07	
Névleges méret: 1,40/2,62/pm 0,60 Nyitás: középen felnyíló	Összes: 2	
		
<p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konszignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	fa kazettás spaletták, felújítás restaurátori terv alapján	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján II. típusú műemléki értéket jelentő ablak	


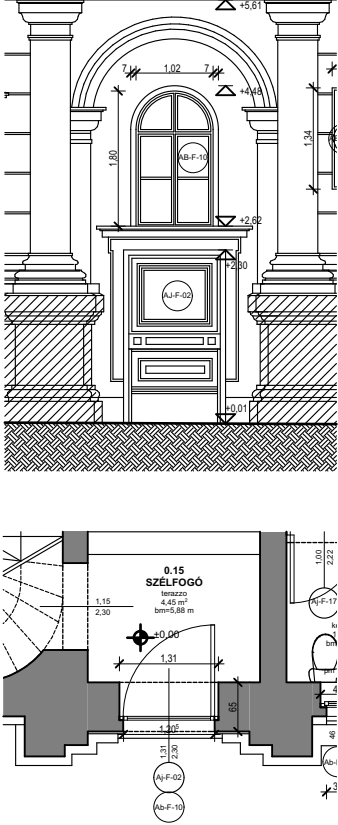
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építészet: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Díófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építészet: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara okl. építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid okl. építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-F-08	
Névleges méret: 0,95/2,75/pm 0,65 Nyitás: nyíló	Összes: 2	
 <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretek kótázottak, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vaslatok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	fa kazettás spaletták, felújítás restaurátori terv alapján	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján I. típusú műemléki értéket jelentő ablak	


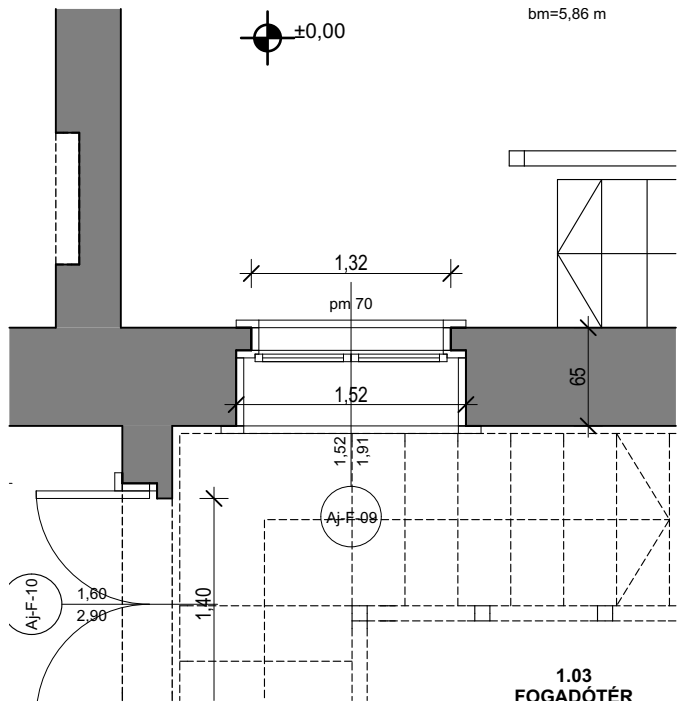
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán Klein Barbara Lőrincz Dóra Muráti Péter Dávid okl. építész-mérnök okl. építész-mérnök okl. építész-mérnök	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-F-09
Rajz megnevezése: Ives záródású fix ólomüveg ablak	Névleges méret: 1,50/0,88/pm 4,00 Nyitás: fix	Összes: 1


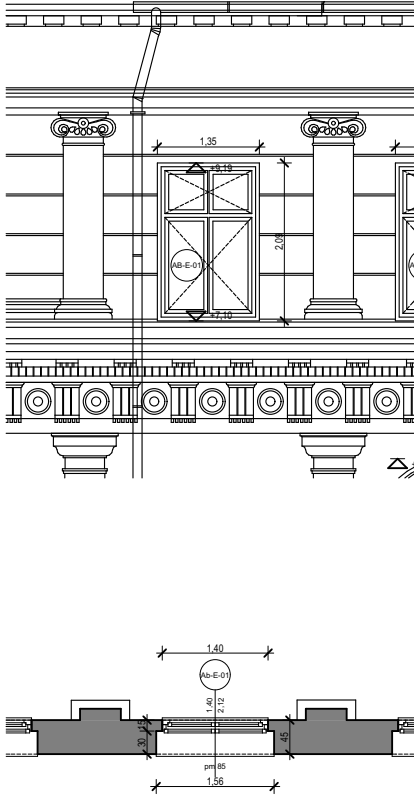



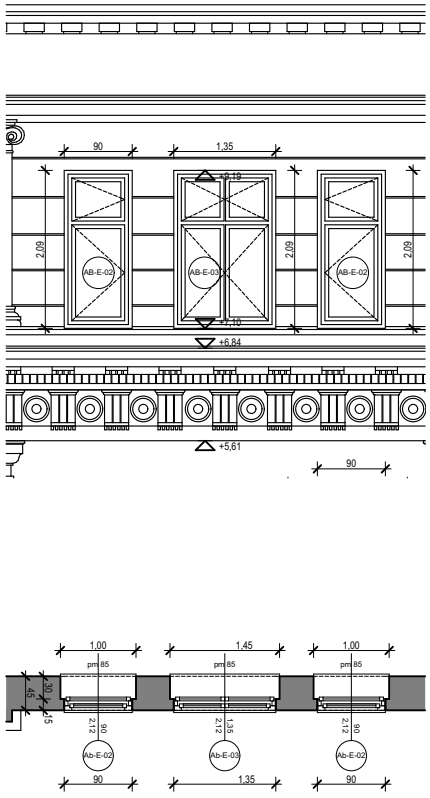
Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!
A konszignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók!
A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell!
Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!


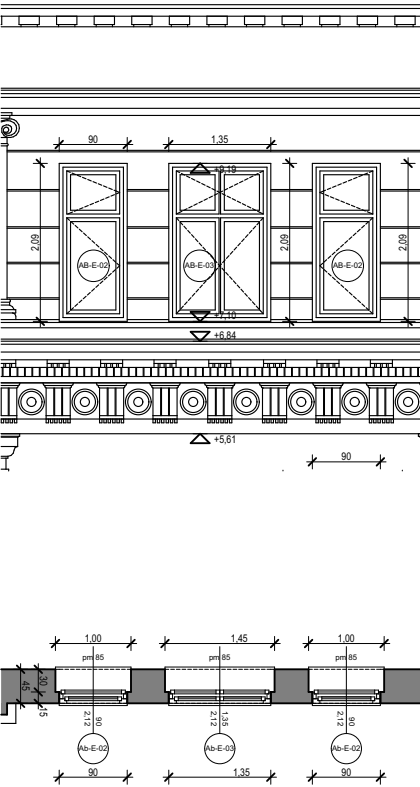
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal
Tok típusa:	egyedi fém tok
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján
Szárny típusa:	félköríves záródású fix fém szárny
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján
Vasalatok:	-
Üvegezés:	részlegesen megmaradt festett ólomüveg, felújítás restaurátori terv alapján
Árnyékolás:	-
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján V. típusú műemléki értéket jelentő ablak


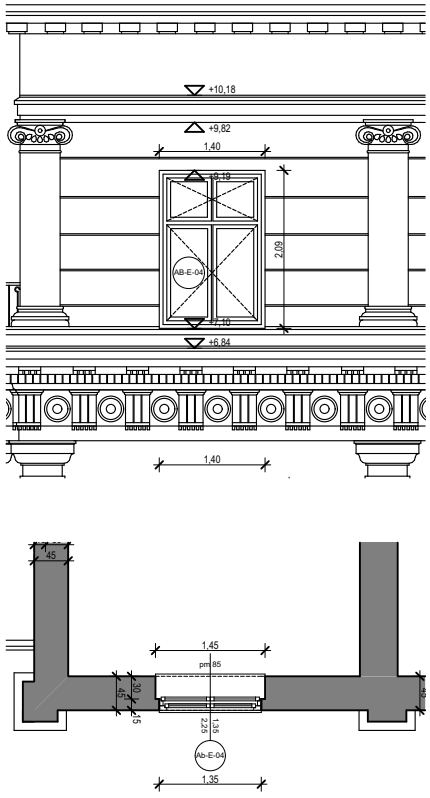
Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Mebízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Ives kétszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-F-10	
Névleges méret: 1,02/1,80/pm 2,62 Nyitás: középen felnyíló	Összes: 2	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	65 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	pallótok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján V. típusú műemléki értékelt ablak	


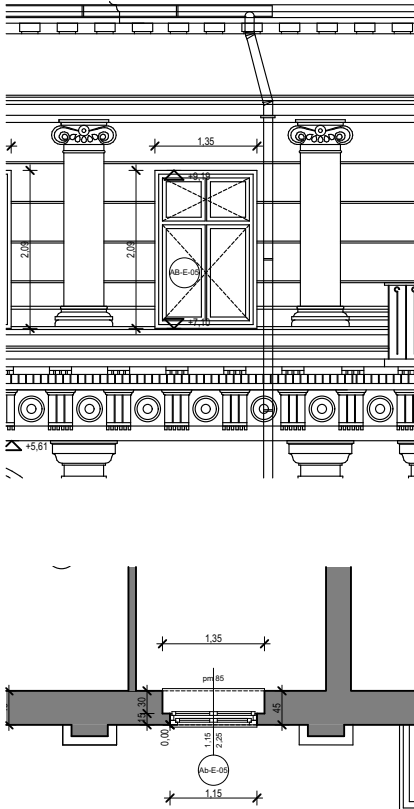
Tervező: ARKHITEHTI KFT. ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építészet: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Kétszárnyú ablak	Lépték: M 1:50 / A4 2017.december	Ab-F-11
Névleges méret: 1,52/1,91/pm 0,70 Nyitás: középen felnyíló	Összes: 1	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	65 cm falazott téglafal	
Tok típusa:	mély béletborításos tok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vaslatok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján V. típusú műemléki értéket jelentő ablak	

Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építésmérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építésmérnök Klein Barbara okl. építésmérnök Lőrincz Dóra okl. építésmérnök Muráti Péter Dávid okl. építésmérnök	
Rajz megnevezése: Kétszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-E-01	
Névleges méret: 1,40/2,12/pm 0,85 Nyitás: középen felnyíló	Összes: 6	
 <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretek kótázottak, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	megmaradt festett ólomüveg, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján II. típusú műemléki értéket jelentő ablak	

Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építésmérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építésmérnök Klein Barbara építésmérnök Lőrincz Dóra okl. építésmérnök Muráti Péter Dávid építésmérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-E-02	
Névleges méret: 0,90/2,12/pm 0,85 Nyitás: nyíló	Összes: 4	
 <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építéssel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	Ráth ebédelőben megmaradt fa kazettás spaletták, felújítás restaurátori terv alapján	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján I. típusú műemléki értéket jelentő ablak	

Tervező: ARKHITEHTI KFT. Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Kétszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-E-03	
Névleges méret: 1,35/2,12/pm 0,85 Nyitás: középen felnyíló	Összes: 2	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konszignációban a nyílásméretek kótázottak, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján II. típusú műemléki értéket jelentő ablak	

Tervező: ARKHITEHTI KFT. ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építész: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építésmérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építész: Góra Zoltán okl. építésmérnök Klein Barbara építésmérnök Lőrincz Dóra okl. építésmérnök Muráti Péter Dávid építésmérnök	
Rajz megnevezése: Kétszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december	Ab-E-04
Névleges méret: 1,35/2,25/pm 0,85 Nyitás: középen felnyíló	Összes: 1	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján II. típusú műemléki értéket jelentő ablak	

Tervező: ARKHITEHTI KFT. ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építészet: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építészet: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Kétszárnyú ablak felülvilágítóval	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december	Ab-E-05
Névleges méret: 1,15/2,25/pm 0,85 Nyitás: középen felnyíló	Összes: 1	
 <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretek kótázottak, a gyártási méretek gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján II. típusú műemléki értéket jelentő ablak	

Tervező:
ARKHITEHTI KFT.
Ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B.
www.arkitepsz.hu, 70-941-17-93



Megbízó:
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.

Építész:
Sipos Gergely **É 01 4870**
1162 Budapest, Diófa utca 25.
okl.építészmérnök

munka megnevezése:
Ráth György Múzeum
1068 Budapest, Városligeti fásor 12.

Építész:
Góra Zoltán okl. építészmérnök
Klein Barbara építészmérnök
Lőrincz Dóra okl. építészmérnök
Muráti Péter Dávid építészmérnök

Rajz megnevezése:

Egyszárnyú ablak

Lépték: M 1:100 / A4

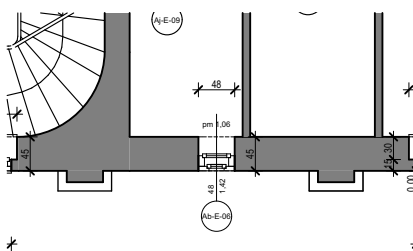
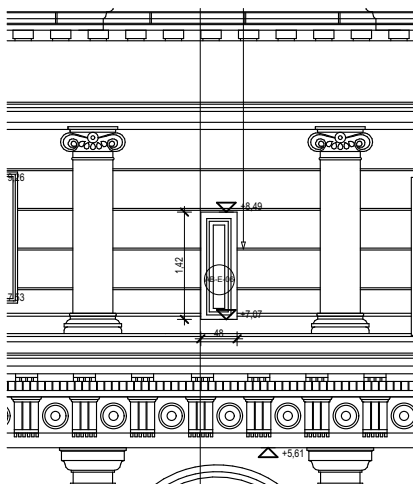
2017.december

Ab-E-06

Névleges méret: **0,48/1,42/pm 1,06**

Nyitás: **nyíló**

Összes: **1**



Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!
A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók!
A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell!
Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!

Fal anyaga és vastagsága: 45 cm falazott homlokzati téglafal

Tok típusa: kapcsolt gerébtok

Tok felületképzése: felújítás restaurátori terv alapján

Szárny típusa: nyíló fa szárnyak


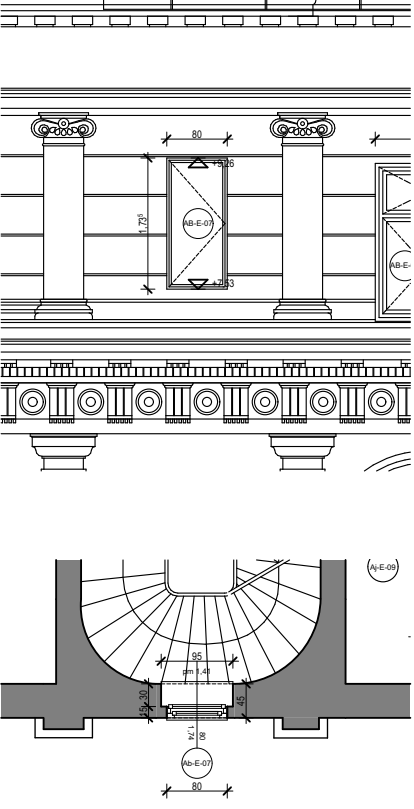
Szárny felületképzése: felújítás restaurátori terv alapján

Vasalatok: egyedi vasaltok, felújítás restaurátori terv alapján

Üvegezés: meglévő, felújítás restaurátori terv alapján

Árnyékolás: -

Megjegyzés, egyéb követelmény: értékleltár alapján IV. típusú műemléki értéket jelentő ablak

Tervező: ARKHITEHTI KFT. ic.:1148 Bp, Nagy Lajos király útja 68/B. www.arkepitesz.hu, 70-941-17-93 	Megbízó: Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.	építészet: Sipos Gergely É 01 4870 1162 Budapest, Diófa utca 25. okl.építész-mérnök
munka megnevezése: Ráth György Múzeum 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.	építészet: Góra Zoltán okl. építész-mérnök Klein Barbara építész-mérnök Lőrincz Dóra okl. építész-mérnök Muráti Péter Dávid építész-mérnök	
Rajz megnevezése: Egyszárnyú ablak	Lépték: M 1:100 / A4 2017.december Ab-E-07	
Névleges méret: 1,74/0,80/pm 1,41 Nyitás: nyíló	Összes: 1	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! A konzignációban a nyílásméretet kótázták, a gyártási méreteket gyártás előtt meghatározandók! A gyártmányterveket gyártás megkezdése előtt az építésszel egyeztetni kell! Beépítés részleteit lásd az épületszerkezeti csomópont gyűjteményben!</p>		
Fal anyaga és vastagsága:	45 cm falazott homlokzati téglafal	
Tok típusa:	kapcsolt gerébtok	
Tok felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Szárny típusa:	nyíló fa szárnyak	
Szárny felületképzése:	felújítás restaurátori terv alapján	
Vasalatok:	egyedi vaslatok, felújítás restaurátori terv alapján	
Üvegezés:	meglévő, felújítás restaurátori terv alapján	
Árnyékolás:	-	
Megjegyzés, egyéb követelmény:	értékeltár alapján IV. típusú műemléki értéket jelentő ablak	