IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

1091 Budapest, Üllői út 33-37

A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény 19.§. (1.) bekezdésben biztosított jogom és kötelezettségem illetve a 30/1996. (XII.6.) sz. BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról kiadott 54/2014 (XII. 05.) BM rendelet, valamint a vonatkozó és hatályos rendeletek és szabványok alapján az **IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM (továbbiakban: Múzeum)** területére az alábbi Tűzvédelmi Szabályzat *(továbbiakban: szabályzat)* alkalmazását rendelem el.

Jóváhagyta:

Cselovszki Zoltán

Főigazgató

Összeállította:

Kaméleon Bt.
2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.

Mészáros Szabolcs
Kaméleon 98 Mérnöki-tanácsadó Bt.

Kaméleon Bt.
A munkabiztos pont.

tűzvédelmi előadó (BM KOK IV-164/2005.)

munkavédelmi szakmérnök (61/2006.M.)

Kiadási dátum: 2015. június 3.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK....2
I. Fejezet....3
A SZABÁLYZAT HATÁLYABALÉPTETÉSÉRŐL....3
II. Fejezet....5
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, MINT KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI FELADATAI....5
III. Fejezet....6
A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ EGYES MUNKAKÖRÖKBEN....6
IV. Fejezet....10
TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS....10
V. Fejezet....13
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK....13
VI. FEJEZET....17
A LÉTESÍTÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK....17
VII. FEJEZET....19
AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET LÉTESÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK....19
VIII. FEJEZET....22
TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK, KIÜRÍTÉS....22
IX. Fejezet....29
AZ EGYES HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK....29
X. Fejezet....34
TÁROLÁSRA, SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK....34
XI. Fejezet....35
TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS, IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT ÉS TŰZVÉDELMI IRATOK....35
XII. Fejezet....37
TŰZ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK,....37
A MUNKAVÁLLALÓK TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI....37
XIII. Fejezet....44
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK....44
MELLÉKLETEK....45
1.SZ. MELLÉKLET....46
A MÚZEUM HELYISÉG LISTÁJA....46
2.SZ. MELLÉKLET....59
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA....59
3. SZ. MELLÉKLET....61
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ....61
4.SZ. MELLÉKLET....64
TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK RENDJE....64
4/1.SZ. MELLÉKLET....68
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSI ÉS JAVÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSA....68
5.SZ. MELLÉKLET....69
IRÁNYFÉNYEK HAVI ELLENŐRZÉSE....69

I. Fejezet

A SZABÁLYZAT HATÁLYABALÉPTETÉSÉRŐL

1.1. A Tűzvédelmi Szabályzat célja, feladata:

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban szabályzat) a Múzeum alapvető tűzvédelmi szabálya, amely a jogszabályok alapján határozza meg a tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését.
Ezek alapján a szabályzat a Múzeum egészére kiterjedően, egységesen rögzíti:

- a tűzvédelmi szervezeti, működési és eljárási szabályait;
- a megelőző és mentő tűzvédelmi szabályokat azok végrehajtásának módját;
- tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, feladatköröket;
- a Múzeum területén a munkavégzésre vonatkozó használati, magatartási viszonyokat;
- az esetleges tűz esetén a helyes magatartást;
- és mindazon a követelményeket, amelyek a tűzvédelemről szóló jogszabályok előírnak, valamint azokat a követelményeket, amelyek tűzvédelmi jogszabályok nem írnak elő, de szabályozásuk a Múzeum sajátosságai miatt szükséges és indokolt.

1.2. A szabályzat területi hatálya kiterjed:

- a Múzeum által üzemeltetett és bérelt létesítményekre;
- valamennyi a működési területére, kezelésében vagy bármilyen jogcímen használatában lévő valamennyi építményre, szabad térre;
- az ott elhelyezett, vagy tárolt minden anyagra és egyéb vagyontárgyra;

1.3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- a Múzeummal munkaviszonyban lévő dolgozókra illetve egyéb bármilyen jogcímen foglalkoztatott, munkavégzéssel megbízott személyekre;
- a Múzeum egyes épületeit, helyiségeit, szabadtereit megbízási, vállalkozói, bérleti szerződés alapján állandó vagy ideiglenes jelleggel használó szervezetekre, illetve a Múzeum területén, a Múzeum érdekében, annak megbízása alapján munkát végzőkre és szükséges mértékben az itt tartózkodó egyéb természetes személyekre (látogatók, ügyfelek, vendégek stb.);

1.4. A szabályzat időbeli hatálya kiterjed:

A szabályzat a hatálybalépés napjától visszavonásig érvényes. Jelen szabályzatot mindenkor naprakész állapotban kell tartani. Az időközben szükségessé váló módosítást, minden évben, december 31-ig át kell vezetni jelen szabályzatba.

1.5. A szabályzat 2015. június 02-án lép hatályba, rendelkezéseit ezen időtől fogva visszavonásig alkalmazni kell. A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg minden korábbi tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.
A Szabályzatban rögzített rendelkezések végrehajtásának felügyeletére és ellenőrzésére jogosultak és kötelezettek mindazon vezetők, akik részére a Szabályzat feladatokat, illetve hatáskört állapít meg.

Minden vezető beosztású dolgozó köteles a hatáskörébe tartozó tűzvédelmi feladatokat maradéktalanul végrehajtani, az irányításuk alá beosztott saját és idegen gazdálkodó szervezet által biztosított dolgozókkal a rájuk vonatkozó rendelkezéseket betartatni, valamint a szabályok végrehajtását folyamatosan ellenőrizni.

A Szabályzat rendelkezéseit minden a Társaság érdekében munkát végző dolgozóval az eseti és rendszeres (ismétlődő) oktatás keretében munkába állás előtt ismertetni kell.

A Társaság érdekében munkát végző minden érintett dolgozó köteles a Szabályzat előírásait a rá vonatkozó mértékben megismerni és azt a munkavégzése során maradéktalanul betartani.

A Szabályzat rendelkezéseinek megszegése - a cselekmény vagy az annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően - fegyelmi, szabálysértési, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.

Fenntartó vonatkozásban tűzvédelmi szaktevékenységet vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a jelen utasítás hatályba lépésekor **A Kaméleon 98 Mérnöki-tanácsadó Bt.** (cím: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.) látja el.

Feladata a vonatkozó jogszabályok és kötelezően alkalmazandó szabványok által előírt tűzvédelmi feladatok ellátása, betartásának ellenőrzése.

II. Fejezet

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, MINT KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI FELADATAI

A Múzeum legfontosabb tűzvédelmi feladata a tűzvédelmi, biztonsági és egyéb műszaki berendezések, készülékek, eszközök biztosítása és a dolgozók tűzvédelmi oktatásának, képzésének rendelkezés szerinti végrehajtása, a feladatok és a felelősségek meghatározása.

1. Ezen belül:

1.1. A Múzeum tűzvédelmi feladatainak ellátására kijelölt személy vagy vállalkozás írásban történő megbízása, valamint a tevékenységükhöz szükséges anyagi, szakmai és egyéb feltételek biztosítása.
1.2. A létesítésre és a használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok érvényre juttatása, illetőleg a szükséges pénzfedezet és egyéb feltételek biztosítása.
1.3. Beruházások, átalakítások, bővítések esetén a szükséges tűzvédelmi és egyéb biztonsági berendezések létesítése, a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtása.
1.4. A létesítmény területén a jogszabályokban, kötelező szabványokban előírt típusú és mennyiségű tűzoltó készülék és tűzoltó vízforrás és egyéb felszerelés biztosítása, valamint azok szükség szerinti karbantartása, javítása, pótlása.
1.5. A tűzvédelmi, a villamos és a villámvédelmi berendezések szabványban előírt időszakonkénti felülvizsgálata, feltárt hibák javítása.
1.6. A dolgozók szabályzat előírása szerinti tűzvédelmi oktatása.
1.7. A tűzvédelmi munka szakmai irányítása, felügyelete, a rendelkezések megtartásának rendszeres ellenőrzése.
1.8. A tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben felelősségre vonás kezdeményezése.

III. Fejezet

A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ EGYES MUNKAKÖRÖKBEN

1. A Múzeum igazgatójának tűzvédelmi feladatai

1.1. A Múzeum vezetője saját, tűzvédelemmel kapcsolatos tűzmegelőzési, tűzvédelmi szervezési, ellenőrzési feladatainak ellátásáról tűzvédelmi megbízott (egy feladattal megbízott dolgozó vagy szakcég) útján gondoskodik.
1.2. Kialakítja és működteti a Múzeum tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez és az eredményes tűzmegelőzési munkához szükséges anyagi és tárgyi feltételeket.
1.3. Megállapítja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, a tűzvédelmi eljárások rendjét.
1.4. Tűzvédelmi megbízott útján gondoskodik a tűzvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok és a tűzvédelmi szabályzatban (pl. tűzvédelmi használati szabályok) foglaltak betartatásáról.
1.5. Akadályoztatása esetén kijelöli az intézkedésre jogosult helyettesét.
1.6. Intézkedik a tűzvédelmi eszközök, berendezések karbantartásáról és fejlesztéséről, a Múzeum tűzvédelmi állapotának megfelelően magas szinten való tartásáról.
1.7. Írásban megbízza a Múzeumon belül tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt (tűzvédelmi megbízott). Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi feladatot szakmailag alkalmas, megfelelő felkészültségű személy illetve cég lássa el.
1.8. A tűzvédelmi megbízottat minden olyan tárgyalásra, értekezletre meghívja, ahol a tűzvédelmi kérdés érintve van, véleményét a tűzvédelmi ügyekben meghallgatja, intézkedésekbe bevonja.
1.9. A Múzeum egészére vonatkozó, átfogó jogszabályi szintű rendelkezést, tűzvédelmi szabályzatot ad ki, melyben szabályozza a munkahelyre, a tevékenységre, a munkavégzésre vonatkozó, a Múzeum sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezést, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelmi szervezet feladatait, a tűzvédelmi oktatás illetve egyéb tűzvédelmi eljárások rendjét.
1.10. Szükség esetén (pl. tűz esetén) szigorító tűzvédelmi intézkedést, állásfoglalást, körlevelet stb. ad ki.
1.11. Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat és ellenőrzéseket, és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedéseket tesz.
1.12. A tűzvédelmi helyzetre kiható minden jelentős tevékenységet, változást (pl. új kockázati osztályba sorolás) annak megkezdése előtt 15 nappal köteles az 1. fokú tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.
1.13. A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken a Múzeum tűzvédelmi megbízottjával együtt köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult vezetővel magát képviseltetni.
1.14. Gondoskodik arról, hogy a Múzeum dolgozóinak munkába állításakor, továbbá szükség szerint a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
1.15. Biztosítja a tűzvédelmi megbízott részvételét a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló

felújítások, beruházások előkészítésében, megvalósításában.
1.16. Engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek végzését a Múzeum területén.
1.17. A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik, elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását, külön felhívásra szakértőt biztosít.
1.18. Tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget és a szakmai felügyeletet ellátó felügyeleti szervet a Múzeumban előfordult tűzesetekről.
1.19. Indokolt esetben a tűzvédelemmel összefüggő kérdésekről a nyilvánosság részére a Múzeum nevében tájékoztatást ad.
1.20. Köteles a tűzoltóság részére – előzetes egyeztetések alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni.

2. Tűzvédelmi megbízott feladatai

2.1. Rendszeresen ellenőrzi a Múzeum valamennyi egységére kiterjedően a tűzvédelmi szabályzatokban, jogszabályokban és a vonatkozó szabványokban foglalt tűzvédelmi előírások betartását, érvényre jutását. Hiányosság esetén jegyzőkönyvet készít és intézkedést kezdeményez.
2.2. Szakmailag irányítja és ellenőrzi a Múzeum tűzvédelmét.
2.3. A tűzvédelmi szabályzat módosítására – a jogszabályban és a létesítményben bekövetkezett változások miatt – javaslatot tesz.
2.4. Rendszeresen ellenőrzi a Múzeum területén lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk elvégzését.
2.5. Elkészíti a tűzoltó készülékek 54/2014. (XII. 05.) BM. rendelet szerinti nyilvántartását és szemrevételezéssel legalább negyedévenként ellenőrzi a tűzoltó készülékek állapotát.
2.6. A tűzvédelmi szabályzat alapján oktatási tematikát készít annak érdekében, hogy a munkaterületekre vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat a területen lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését a Múzeum dolgozói elsajátítsák.
2.7. Nyilvántartja a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat, a tűzvédelmi szervezet tagjainak okmányait.
2.8. A Múzeumban lebonyolított átalakítások, bővítések, beruházások előkészítése és megvalósítása során a tűzvédelmet érintően felkérésre szakmai segítséget nyújt, elősegíti a vonatkozó rendeletek és jogszabályok érvényre jutását.
2.9. Figyelemmel kíséri a Múzeum területén a tűzveszélyes tevékenységek végzését, valamint a kiadott engedélyben előírtak betartását, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről.
2.10. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik annak érvényre juttatásáról (lásd Záró Rendelkezések).
2.11. Tűzvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt(eket) követően vizsgálatot tart, tényfeltárást végez és intézkedik.

2.12. Tűzvédelmi hatósági szervek képviselőivel együttműködik, felkérésre a katasztrófavédelmi kirendeltségnek beküldött szakmai állásfoglalásokat előkészíti (pl. építési beruházás esetén).
2.13. Részt vesz a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokon, a katasztrófavédelmi kirendeltség és a szakmai felügyeletet ellátó szervek által tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken.

3. A Múzeum dolgozóinak, közalkalmazottak tűzvédelmi feladatai

3.1. Külön felhívás vagy intézkedés nélkül a szabályzatban meghatározottak végrehajtása.
Ennek érdekében kötelesek:
3.2. Munkába állásakor az általános és a munkahelyi, munkahelyének megváltoztatásakor, továbbá a munkakörére meghatározott időszakban ismétlődő tűzvédelmi oktatáson részt venni, az azon való részvételt aláírásával igazolni.
3.3. Megismerni a munkahely közelében található tűzoltó készülékek készenléti helyét illetve tűz esetén vonatkozó egyéb használati szabályokat.
3.4. Tevőlegesen közreműködni a munkahelyi rend és tisztaság, a megfelelő és biztonságos munkakörülmény és a tűzvédelmi fegyelem kialakításában és fenntartásában. Nem szabad olyan tevékenységet végezni, amellyel a munkahely tűzbiztonságát veszélyeztetheti, ami tüzet okozhat.
3.5. Személyesen észlelt, vagy a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat munkahelyi vezetőjének vagy a tűzvédelmi megbízottnak jelenteni.
3.6. Tűz és robbanásveszély észlelése esetén a munkavégzést megszüntetni.
3.7 Tűzveszélyt, vagy az általa észlelt tűzesetet, késedelem nélkül jelezni, illetve a már eloltott tűzesetet is bejelenteni az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek tűzoltóságra.
3.8. Tűz esetén az általa észlelt eseményt jelezni, a veszélyeztetett területen tartózkodókat riasztani és testi épségének veszélyeztetése nélkül megkísérelni a tűz oltását.
3.9. A tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, utasítása szerint eljárni a beavatkozás eredményessége érdekében minden helyi körülményről valóságnak megfelelően tájékoztatni.
3.10. **A munka befejezésekor köteles:**

- Az általa használt gépet, berendezést, készüléket a vonatkozó kezelési, karbantartási utasítás szerint üzemen kívül helyezni.
- Meggyőződni a helyiség, a gép, berendezés tisztaságáról, valamint arról, hogy annak környezetében nem maradt-e tüzet okozó állapot. Az éghető hulladékot kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell elhelyeznie.

4. Az osztályvezetők tűzvédelmi feladatai

4.1. Működési területén felelős a Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt feladatok végrehajtásáért;
4.2. Elősegíti és biztosítja az ellenőrzésre jogosult hatósági szervek, személyek valamint a tűzvédelmi megbízottak munkáját;
4.3. Állandó kapcsolatot tart fenn a tűzvédelmi tevékenységgel megbízott felelőssel;
4.4. A vezetése alatt álló területen folyamatosan ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását;
4.5. A feltárt hiányosságok megszűntetéséről intézkedik;
4.6. A hatáskörét meghaladó eseteket az igazgatóval közli.

IV. Fejezet

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

1.1. A Múzeum kezelésében lévő vagyontárgyak védelmének alapvető feltétele, hogy a dolgozók megismerjék a tűz esetén szükséges teendőket, a tűzoltás szabályait, és ezeket az ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Ennek érdekében fontos, hogy a dolgozók a munkakörükből, a létesítmény használatából eredő tűzveszélyre és azzal összefüggő megelőzési, mentési feladatokra folyamatos felkészítés keretében oktatásban részesüljenek. A Múzeumban minden dolgozót a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

1.2. A Múzeum minden dolgozóját **évenként legalább egy alkalommal** oktatásban, továbbképzésben kell részesíteni. továbbá:
- munkába állásakor,
- a munkahely, a munkakör vagy a munkafolyamat megváltozásakor,
- hosszabb távollét (minimum fél év) után visszatérő dolgozó,
- soron kívül minden esetben, mikor szükségessé válik (pl.: tűzeset kapcsán).

Tűzvédelmi oktatás nélkül a dolgozót munkába állítani tilos!

1.3. Az elméleti oktatás tartalmát a munka jellegének, és veszélyességének megfelelően úgy kell kialakítani, hogy a dolgozó a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa.

1.4. Az általános elméleti oktatás folyamán a dolgozókat a következőre kell kioktatni:
- a tűzvédelmi szabályzat vonatkozó szabályainak megismertetésére,
- a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére,
- az általános megelőző használati rendelkezésekre,
- tűzvédelmi szabályzatban elrendeltekre,
- a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, a tűz esetén ellátandó mentési, oltási, helyiség, épület kiürítési feladataira,
- a dohányzási tilalom szabályainak megtartására,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire.

1.5. A tűzvédelmi oktatási tematika összeállításáért a tűzvédelmi megbízott a felelős.

1.6. A tűzvédelmi oktatásban részesülő dolgozók tűzvédelmi oktatásáról **TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓBAN** nyilvántartást kell vezetni, melyet a dolgozó aláírásával köteles igazolni.

1.7. Az oktatási naplónak a következő adatokat kell tartalmaznia:
- oktatás helyét, időpontját,
- az oktatásra kötelezettek számát,

- az oktatáson megjelentek számát,
- oktató nevét, beosztását,
- az oktatás jellegét (újrafelvételes, ismétlődő, rendkívüli oktatás),
- az oktatás formáját (elmélet, gyakorlati),
- az oktatás okát (tűzvédelmi utasítás előírása szerint, új gép beszerzése, tűzeset után),
- az oktatás tárgyát,
- az oktatásban részesültek nevét, aláírását,
- az oktató aláírását.

1.8. Az oktatási naplókat a Múzeum irattárában kell megőrizni.

2. Tűzvédelmi szakvizsga

2.1. A tűzvédelmi szakvizsgára vonatkozó részletes szabályokat *a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet* szabályozza.

2.2. A szakvizsgára való tanfolyami felkészítéshez szükséges anyagi feltételek biztosítása a dolgozó foglalkoztató vezető feladata, a képesítés megszerzése pedig a dolgozó kötelessége. Ennek hiányában az említett képesítéshez kötött munkakört nem láthatja el.

2.3. A szakvizsgával rendelkező személynek ötévenként kötelező továbbképzésen kell részt vennie, amelyről a továbbképzés szervezője az időpont megjelölésével igazolást ad ki.

2.4. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

V. Fejezet

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. Tűzveszélyes tevékenység

1.1. Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár. A tűzveszélyes tevékenység lehet állandó jellegű és alkalomszerű.

1.2. **Tűzveszélyes tevékenységnek minősül:**

- ***Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.***
- ***a lánghegesztés, lángvágás,***
- ***elektromos ívhegesztés,***
- ***forrasztás,***
- ***szigetelő és burkolóanyagok olvasztása, melegítése***
- ***egyéb tűzveszéllyel járó munkafolyamatok pl: sarokcsiszoló használata bizonyos esetekben írásos feltételekkel végezhető.***

1.3. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat.

1.4. Az állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételei

2.1. **Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül** az állandó jellegű munkahelyeken kívül végzett minden olyan munkafolyamat, amely nyílt lánggal, szikrázással, magas hősugárzással jár.

2.2. Nem szabad alkalomszerű tűzveszélyes munkát végezni:

- ahol éghető gáz, gőz, folyadék olyan mennyiségben fordulhat elő, hogy abból tűz vagy robbanás keletkezhet,
- ahol nyílt láng használatával járó munka tüzet okozhat,

- gépjárművön, annak tüzelőanyag tartálya közelében,
- ahol éghető folyadékkal alkatrészeket mosnak, amíg ott a tűz és robbanásveszély fennáll

2.3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján a munkát közvetlenül elrendelő **(3. sz. melléklet)** engedélyével szabad végezni.

2.4. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzőnek nem kell írásban meghatározni a tevékenységre vonatkozó feltételeket, ha azt a saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren végzi.

2.5. A tevékenységet csak az engedélyben meghatározott személy(ek) végezhetik.

2.6. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:

- a tevékenység időpontját, helyét,
- a tevékenység leírását, a munkát végző nevét,
- tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén a bizonyítvány számát,
- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat,

2.7. Az engedély egy tevékenységre vagy folyamatos munkavégzésre szólhat, de legfeljebb 30 napig érvényes.

2.8. Az engedélyt a munkát végző személy köteles magánál tartani.

2.9. Külső munkavégző (pl. vállalkozó) esetén az engedély kiadása a tevékenységet végző hatásköre. Az engedélyt a Múzeum igazgatójának láttamozni kell, aki ezt a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal kiegészíti.

2.10. A rendeletben meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

2.11. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

2.12. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

2.13. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

2.14. Az engedélyt 90 napig meg kell őrizni.

2.15. Alkalomszerű hegesztési tevékenység esetén még:

- a munka helyszínén lévő éghető anyagokat el kell távolítani

- hegesztő palackokat nyomáscsökkentő szeleppel ellátva, függőleges helyzetben és rögzítve, csak az erre a célra kialakított szállítóeszközzel és megfelelő tűzoltó készülék biztosításával ellátva szabad mozgatni.
- hegesztést csak műszakilag kifogástalan eszközzel és készülékkel szabad végezni
- a fentiekről az engedélyezőnek a munka megkezdése előtt kell meggyőződnie

3. Dohányzás szabályai

- Égő dohány neműt, gyufát, tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet okozhat!
- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- A Múzeum területén TILOS a dohányzás.
- A dohányzási tilalmat és a dohányzásra kijelölt helyet jogszabályban meghatározott tartalmú és formájú felirattal, jelzéssel kell jelölni, melynek mérete legalább A/4-es legyen.



- A dohányzásra kijelölt helyet „Dohányzásra kijelölt hely" felirattal kell ellátni, valamint keletkezett hamu gyűjtésére és a csikk biztonságos eloltására alkalmas hamutálat kell biztosítani.



VI. FEJEZET

A LÉTESÍTÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. Tűzszakasz és tűzgátló elválasztás

1.1. Az építményekben a tűz terjedésének megakadályozása céljából tűzszakaszokat kell kialakítani. A tűzszakaszokat egymástól tűzgátló szerkezetekkel (tűzfal, tűzgátló fal, tűzgátló födém stb.) kell elválasztani.
1.2. A tűzszakaszokat az 54/2014. (XII.05.) BM rendelet 21 §-a szerint kell kialakítani, illetve számítani.
1.3. Ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, a tűzszakaszok közötti határoló szerkezeten átvezetett közlő művet, csővezetéket stb. - a szállítószalag kivételével – nem éghető anyagból kell készíteni, az átvezetési helyeken a berendezés körüli nyílások elzárásáról olyan nem éghető anyagú tűzgátló tömítéssel, szerkezettel, berendezéssel kell gondoskodni, amely megfelel a tűzgátló szerkezettel szemben támasztott tűzállósági határérték követelménynek.

2. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

2.1. A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez olyan utat, illetve területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.
2.2. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait, állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére.
2.3. Az építményben, helyiségben és szabad téren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és záró szerkezetét a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint a hő és füstelvezető kezelő szerkezetét, nyílásait továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

3. Kémény, füstelvezetés

3.1. Kéményt, kéménytoldót, füstcsatornát és a technológiai berendezés égéstermék elvezetőjét nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen.
3.2. Gázüzemű tüzelő-, fűtőberendezésekhez, ha azoknak füstgáz hőmérséklete nem haladja meg a 200 °C-t, nem éghető anyagú kéménybe legalább nehezen éghető béléscsövet szabad elhelyezni.
3.3. Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.
3.4. Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.

3.5. A füst elvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
3.6. A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épület szerkezethez kell rögzíteni és a kéménybe jól illesztetten, hézagmentesen kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
3.7. Kémények tisztítását legalább évente illetve szükség szerint el kell végeztetni.
3.8. A kémények időszakos felülvizsgálatát, füsttömörségi próbáját legalább négyévente el kell végezni.

4. A Múzeum területén idegen kivitelezőkre vonatkozó rendelkezések

4.1. A Múzeum területén idegen kivitelezők, szolgáltatást végzőkkel kötött vállalkozási szerződésnek tartalmaznia kell a következőket:
a.) kinek a feladata a megfelelő oltási képességű tűzoltó készülékek és egyéb felszerelések helyszínen történő biztosítása,
b.) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait,
c.) esetleges tűz,- és robbanás esetén a kártalanítás módját,
d.) a Múzeum tűzvédelmi szabályzatában foglalt vonatkozó előírások megismertetésének módját az idegen kivitelező dolgozói részére,
4.2. A tervezőtől és a kivitelezőtől felújítás, rekonstrukció után tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a tervdokumentációban foglalt tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette,
4.3. A nyilatkozat bekérése az ügyvezető igazgató által kijelölt személy feladata.

VII. FEJEZET

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET LÉTESÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. Tüzelő és fűtőberendezésre vonatkozó előírások. Általános előírások

1.1. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotban lévő tüzelő és fűtőberendezést szabad használni.
1.2. Gáz,- és olajfogyasztó berendezés kezelésével csak olyan személy bízható meg, aki a 18. életévét betöltötte és az adott kazánteljesítményre érvényes kazánkezelői vizsgával, valamint tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.
1.3. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagot, illetve folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és a fűtőtesttől legalább 1 méter távolságra szabad elhelyezni.
1.4. A füstelvezetésre csak hézagmentesen összeillesztett, megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
1.5. A füstcsövet legalább 1,5 méterenként, fém bilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni.
1.6. A füstcső 0,50 m-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.
1.7. A berendezést szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal - erre illetékes személlyel - felül kell vizsgáltatni.
1.8. A kazán elhelyezésére szolgáló helyiség területén robbanásveszélyes folyadékot (pl. benzint) és egyéb éghető anyagot még ideiglenesen sem szabad tárolni.
1.9. A kazán elhelyezésére szolgáló helyiség területén ki kell függeszteni a tüzelő berendezés biztonságos kezelésére, üzemeltetésére vonatkozó utasítást. Az utasítás tartalmazza a kezelő feladatát, kötelességét, üzemzavar esetén a szükséges intézkedések végrehajtásának sorrendjét, stb.
1.10. A kazánok kezelésére és karbantartására a fenti előírásokon a gépkönyvben, és kezelési-karbantartási utasításban és az egyéb gyártói dokumentációkban foglaltak az irányadók.

2. Villamos berendezésekre vonatkozó előírások

2.1. Az épületek villamos berendezéseit központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.
2.2. A biztonsági berendezésekhez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

2.3. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

2.4. Áramszünet esetére tartalékvilágításról kell gondoskodni

2.5. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység, a napi munka után helyi kapcsolóval ki kell kapcsolni, időszakos vagy végleges használaton kívül helyezés esetén a hálózatról le kell választani.

2.6. Lámpatestet, fénycsövet védőburkolat nélkül üzemeltetni tilos.

2.7. Elektromos berendezés, készülék javítását, karbantartását, ellenőrzését csak szakképzett személy végezheti.

2.8. Villamos berendezést csak rendeltetésének, üzemeltetési előírások és méretezésének megfelelően szabad használni.

2.9. A helyiségek elektromos világítása és berendezései esetében:

a) a világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen,

b) villamos világítást a vonatkozó előírások szerint kell létesíteni,

c) a lámpatesteket úgy kell felszerelni és használni, hogy a vezeték csatlakozóhelyei ne legyenek húzásnak kitéve,

d) az elektromos berendezésekre, világítótestekre éghető díszítő anyagot elhelyezni nem szabad,

e) a szabványtól eltérő elektromos berendezést, szerelést létesíteni és használni nem szabad. Megrongálódott, hibás elektromos berendezést, gépet, készüléket, szerelvény, hálózatot üzemeltetni, feszültség alatt tartani tilos!

f) megrongálódott, meghibásodott villamos berendezést, gépet stb. lehetőleg azonnal meg kell javítani, illetőleg az erre vonatkozó munkát meg kell rendelni,

g) elektromos javítást, karbantartást kizárólag feszültségmentesen és csak villanyszerelő (villamossági szakember) végezhet,

h) a használaton kívül helyezett villamos szerelvényt, vezetéket feszültség mentesíteni kell, ha fenntartására nincs szükség, le kell szerelni,

i) a villamos berendezéseket, gépeket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amelyek a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolják, vagy amelyektől önmaga is meggyulladhat,

j) a villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az-az éghetőanyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen (min. 0,5 m),

k) a főáramtalanító és a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, biztosítékok, továbbá a villamos tokozatok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni, illetőleg hovatartozás szerinti felirattal kell ellátni,

l) hordozható villamos kéziszerszámok, készülékek elektromos csatlakoztatására csak kábelszerű vezeték használható. A vezeték védeni kell a mechanikai sérülésektől. A csatlakozó vezeték (kábel) 5 m-nél ne legyen hosszabb,

2.10. A villamos berendezést, ha a jogszabály másként nem rendelkezik:

- 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

3. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelemre vonatkozó előírások

3.1.Villámvédelmi berendezést, ha a jogszabály másként nem rendelkezik:

- 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni és a tapasztalt hiányokat meg kell szüntetni.

VIII. FEJEZET

TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK, KIÜRÍTÉS

1. Tűzoltó vízforrások

1.1. A tűzoltó vízforrásokra vonatkozó részletes szabályok az OTSZ előírásaiban találhatók meg.
1.2. A tűzcsapokról nyilvántartást kell készíteni. A tűzcsapok és szerelvényszekrények ellenőrzését félévenként, megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szervezet végzi.

1.3. A fali tűzcsapszekrényt a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell megjelölni 2-2,5 méteres magasságban, úgy, hogy az a legtávolabbi felismerési távolságról is biztonsággal felismerhető legyen. Ennek érdekében – a vonatkozó szabványok előírásai szerint – a fali tűzcsapszekrényt utánvilágító, vagy világító biztonsági jellel kell megjelölni.
1.4. A tűzoltó vízforrásokat, tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani. Azokat anyaggal, stb. eltorlaszolni nem szabad.
1.5. A Múzeum rendelkezik saját tűzoltó vízforrással.

2. Tűzoltó készülékek felszerelése, ellenőrzése

2.1. A szabályzat hatálya alá tartozó épületben, helyiségekben az MSZ EN 3-as számú szabványban meghatározott követelményeket kielégítő és az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas megfelelő darabszámú tűzoltó készüléket kell elhelyezni a tűzvédelmi megbízott által kijelölt helyeken.

2.2. Részletezve: az épületekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas oltóegységgel bíró tűzoltó készüléket kell elhelyezni a következők szerint:

- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- az alábbi táblázatok szerint

OTSZ 16 sz. melléklet 1 sz. táblázat

Oltóanyagegység (OE)	**MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály**		**MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály**
	A	**B**	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			IB
17			IIB
18			IIIB
19			IVB

OTSZ 16 sz. melléklet 2 sz. táblázat

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig (m^2)	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1000	12	36
minden további 250	+2	+6

Az épület tűzoltó készülék oltóegység és darabszám meghatározása a 2. sz. mellékletben található.

2.3. A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően kell a kijárat, illetve a veszélyeztetett hely közelében elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Közösségi építményben a – fali tűzcsappal kombinált tűzoltó készüléket tartó fali tűzcsap szekrény, vagy tűzoltó készülék tartó szekrény kivételével – tűzoltó készüléket akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Az eszközöket helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

2.4. A tűzoltó készülékeket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt utánvilágító vagy világító biztonsági jellel szükséges megjelölni.

2.5. A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 1,8-2,5m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

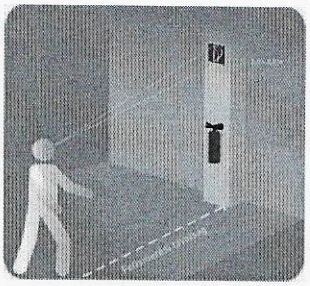

2.6. A tűzoltó készüléket a helyükről indokolatlanul eltávolítani vagy rendeltetésükről eltérő célra használni TILOS!

2.7. Az MSZ EN 3-as típusú készülékeket évente ellenőriztetni kell.

2.8. A készenlétre kihelyezett tűzoltó készülékekről az OTSZ 264.§(7) pontja készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról *Tűzvédelmi üzemeltetési naplót* vezet, mely tartalmazza

- a létesítmény nevét és címét,
- a tűzoltó készülékek típusjelét,
- a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
- a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
- a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

2.10. A tűzoltó készülékek, berendezések javíttatását, lecserélését a Múzeummal szerződött szakcég végzi el.

2.11. A tűzoltó készülékek karbantartása annak terjedelme szerint a következő lehet:

- alapkarbantartás,
- középkarbantartása,
- teljes körű karbantartás.

2.12. A tűzoltó készülék készenlétben tartásának feltételei:

- rossz vagy leselejtezett készüléket azonnal le kell cserélni. A tűzoltó készülékek javítatásáról a tűzvédelmi megbízott gondoskodik,
- a készenlétben tartott készülékek üzemképes állapotának figyelemmel kísérése a tűzvédelmi megbízott feladata.

2.14. A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék **(4/1. sz. melléklet)**

- tervezett telepítési helyen vannak-e,
- a készülékkel szemben állva a címkék olvashatóak-e,
- használatbavétele nem ütközik akadályba,
- jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értékeket mutat,
- helyük tájékoztató jelöléssel jelölve van
- szerelvényekkel el vannak látva.

3. Tűzosztályok, tűzoltó készülékek kiválasztása

A hordozható tűzoltó készülékek a kezdődő tüzek oltására alkalmasak. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat általános követelményként úgy fogalmaz, hogy olyan készüléket kell készenlétben tartani a védett térben, amely alkalmas az ott keletkező tűz oltására. A tűzoltás szempontjából alkalmas készülék kiválasztásához az éghető anyag fizikai és kémiai jellemzői alapján az MSZ EN 3-7 szabvány alapján meghatározott tűzosztályok nyújtanak eligazodást.

TŰZOSZTÁLY	
Megnevezése	**Értelmezése**
"A"	Szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, melyek lángolás és/vagy izzás (parázslás) kíséretében égnek.
"B"	Folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüzei.
"C"	Éghető gázok tüzei.
"D"	Fémek és ötvözetek tüzei.

*Megjegyzés: a tűzosztályok megjelölése, megnevezése figurális ábrákkal értelmezve a tűzoltó készülékek matricáin jelölve vannak.

4. Tűzoltó készülék típusok előnyei

Vízzel oltók:	használata ott ajánlott, ahol az előfordulható tüzek döntően az „A" tűzosztályba tartoznak.
Habbal oltók:	általában minden olyan helyre ajánlható, ahol vízzel oltó szükséges, de ezen túl éghető folyadékok és gumik tüzeinek oltására is eredményesen alkalmazható.
Porral oltók:	leggyakrabban az „A-B", illetve az „A-B-C" tűzosztályokra használható tűzoltó porokat alkalmaznak. Biztonsággal használható feszültség alatti berendezések tüzeinek oltására 1000 V feszültségig.
Szén-dioxiddal oltók:	széles területen használható, a feszültség alatti berendezések tüzeinek oltására biztonságosan alkalmazható.

A tűzoltó készülék megjelölésére (matricán) táblán jelölik például a minősítéskor eloltott legnagyobb vizsgálati tűzosztályok rövid jelét (pl. 8A; 21B, stb.) az oltóanyag töltetével eloltható tüzek osztályainak jeleit, stb.

5. Tűzjelző berendezés

5.1. A Múzeum épületrészének területén beépített tűzjelző berendezés van kiépítve.

5.2. A Múzeum területén, szintenként jól látható helyre legalább egy helyen a tűzoltóság hívószámát és a segélyhívó számokat (104,105,107,112) jól láthatóan ki kell függeszteni.

Kézi jelzésadó darabszámát úgy kell meghatározni, hogy megközelítésük az építmény bármely területéről 30 méteren belül megoldható legyen, padlószinttől 1,1 és 1,6 m közötti magasságban kell elhelyezni.

5.3. A társaság által használt beépített tűzjelző berendezés típusa: CERBERUS CT 10-03, kialakítása: átjelzéssel nem rendelkezik, berendezés központja: Az őrség helyiségben van elhelyezve.

A Múzeum területén 24 órás biztonsági szolgálat működik (élő erő őrzés).

5.4. A tűzjelző berendezések helyét a hatályos jogszabályban foglalt biztonsági jellel kell (után világító vagy világító biztonsági jel) megjelölni.

5.5. A tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását, vagy átalakítását a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek be kell jelenteni.

5.6. Bármilyen okból kikapcsolt tűzjelzőre „nem működik" feliratot kell elhelyezni

5.7. A beépített tűzjelző berendezést jogszabályokban, nemzeti szabványban foglaltak, ezek hiányában a gyártási, vagy forgalmazási engedély szerint kell ellenőrizni és karbantartani.

5.8. A tűzjelző berendezésekhez tartozó jelzésadók, érzékelők helyeiről nyilvántartást kell vezetni,(a jelzést automatikusan a tűzoltósághoz továbbító központok kivételével).

5.9. A tűzjelző berendezésről karbantartási és ellenőrzési (üzemeltetési) naplót kell vezetni, üzemeltető ellenőrzési ciklusok: napi, havi, negyedéves. Félévente szükséges karbantartó szakcéggel ellenőriztetni a berendezést.

5.10. A tűzjelző berendezéshez tartozó jelzésadók, érzékelők helyeiről zóna kimutatást kell készíteni és azt tűzjelző központnál, vagy annak kezelő/kijelző egységénél ki kell függeszteni, kivéve azokat a központokat, amelyek jelzésekor megjelenítik a jelzésadó, érzékelő helyét.

5.11. Abban a helyiségben, ahol a tűzjelző központot vagy annak kezelő/kijelző egységét elhelyezték – a jelzést automatikusan a katasztrófavédelmi kirendeltséghez továbbító központok kivételével – legalább egy, a tűzjelzésre kioktatott személynek kell tartózkodnia.

6. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirány jelölése

6.1. A Múzeum területén kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.

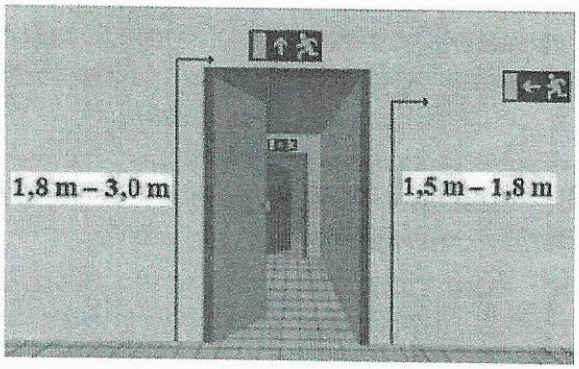

Amennyiben a Múzeum területén világító menekülési útvonaljelző táblák találhatóak, abban az esetben azokat havonta ellenőrzési naplóban szükséges dokumentált módon ellenőrizni.

6.2. A létesítményben lévő világító biztonsági jelzések működőképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt

szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni szükséges. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok működésképtelenségét.

6.3. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

6.4. Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

- tűzoltó készülékeket,
- bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
- kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és

6.5 A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni

- a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
- a dohányzás tilalmát és
- a vízzel oltás tilalmát.

6.6. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

6.7. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek

6.8. A füstgátló ajtókat *„Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell."* felirattal vagy jelzéssel kell ellátni jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat *„Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell."* felirattal vagy jelzéssel kell ellátni jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

IX. Fejezet

AZ EGYES HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. Irodákra, tárgyaló illetve szerver helyiségekre vonatkozó előírások

1.1. Az irodákban a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen, és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek.

1.2. Az irodában elektromos hőtermelő berendezést (hősugárzó, kávéfőző stb.) csak felügyelet mellett üzemeltethető.

1.3 A kávéfőzőt, elektromos főzőlapot használat előtt nem éghető anyagú hőszigetelő lapra kell helyezni.

1.4 Elektromos főzőlapot fűtés céljára használni tilos!

1.5 Az elektromos eszközöket, berendezéseket (kivételt képeznek a szükségszerűen 24 órás üzemmódban működők, pl. hűtők, szerverek stb.) a munka befejezése után áramtalanítani kell. Célszerűen az utolsó távozónak kötelessége, vagy a Múzeum vezetője által kijelölt személynek.

1.6. Irodában tűz és robbanás veszélyes tevékenységet végezni – alkalomszerű tűveszélyes tevékenység kivételével – nem szabad!

2. Raktárra és tároló helyiségekre vonatkozó előírások

2.1. Helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. A tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

2.2. Vegyes raktárban, kis mennyiségben fém polcon egymástól elkülönítve, festékanyagok és a hozzájuk tartozó hígítók tárolhatók a fűtőtesttől és a fűtővezetéktől legalább 1 m-re.

2.3. Polcos tárolásnál a raktári polcok között legalább 0,8 méter közlekedési utat kell szabadon hagyni.

2.4. Öngyulladásra hajlamos anyagot más éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.

2.5. A raktárban dohányozni és nyílt lángot használni – alkalomszerű tűveszélyes tevékenység kivételével – szigorúan tilos!

2.6. A raktárban éghető gázt tárolni még átmenetileg sem szabad.

2.7. Éghető anyag és az elektromos világítótest között legalább 1 méter távolságot kell tartani.

2.8. A raktárban egyedi fűtőberendezés vagy készülék (villanyrezsó, hősugárzó stb.) használata tilos!

2.9. A raktárban az ott előforduló esetleges tűz oltására alkalmas berendezést kell a bejárat közelében készenlétben tartani.

3. Közlekedő folyosó, előtér

3.1.A menekülési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

3.2. Az előtérben a székeket, asztalokat, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a menekülési útvonalba ne kerülhessenek, továbbá az ott tartózkodók menekülését, mentését ne akadályozzák.

3.3. A folyosókon, közlekedőkben az anyagtárolás nem megengedett, valamint olyan rögzítetlen berendezési tárgyak elhelyezése is tilos, mely a menekülési útvonalba bekerülve az esetleges menekülést akadályozná, gátolná.

3.4. A menekülésnél számításba vett ajtókat, kijáratokat amennyiben ott személyek tartózkodnak, lezárni tilos! Az ajtók teljes szélességű nyithatóságát mindenkor biztosítani kell. A folyosók, közlekedők irányfény világításának karbantartásáról, működő képességéről gondoskodni kell.

3.5. A kijáratokat/vészkijáratokat „KIJÁRAT" / „VÉSZKIJÁRAT" szabványos felirattal kell jelölni.

4. Kazán elhelyezésére szolgáló helyiség területére vonatkozó előírások

4.1. Csak engedélyezett típusú és kifogástalan műszaki állapotú gázfogyasztó berendezést szabad használni, melyet a gázszolgáltató üzembe helyezett.

4.2. A berendezést csak a kezelési (használati) szabályok betartásával szabad üzemeltetni.

4.3. A műszaki meghibásodás, rendellenes működés esetén a berendezést azonnal le kell állítani és a hiba elhárításáig újraindítani tilos!

4.4. A berendezés kezelője a gázszivárgás megelőzése, esetleges szivárgás felderítése érdekében negyedévente az oldható csatlakozóknál a rendszeresített ellenőrző habbal köteles ellenőrzést tartani.

4.5. A berendezés rendszeres és szakszerű karbantartásáról gondoskodni kell.

4.6. Csak olyan kéményt szabad használni, amelynek műszaki állapota megfelelő illetve a szükséges vizsgálatokat, tisztítást azon elvégezték.

4.7. Füstelvezetésre csak olyan jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

4.8. A kémények tisztítását legalább félévente (gáz tüzelő berendezések alumínium kéményeit évente), illetve szükség szerint kell végeztetni.

4.9. A kémények időszakos felülvizsgálatát, füsttömörségi próbáját legalább 4 évente egyszer el kell végezni.

5. Teakonyha

5.1. Tűz esetén a Tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon azonnal értesíteni kell, még abban az esetben is, ha a tüzet eloltották.

5.2. A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelő célra lehet használni, jellegétől eltérő eszközöket és anyagokat tárolni még átmenetileg sem szabad.

5.3. Az elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni.

5.4. Elektromos főzőlap és kávéfőző csak hőszigetelő alátét és kontrollámpa alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.

5.5. Munkaidő alatt a bekapcsolt elektromos berendezéseket (mikrohullámú sütő, fritőz) felügyelet nélkül hagyni tilos.

5.6. A konyhán a berendezési tárgyakat, gépeket, eszközöket úgy kell elrendezni, hogy a helyiségek bejárati ajtaját, a villamos berendezés kapcsolóját, a főkapcsolót, tűzvédelmi eszközt, készüléket és az ezekhez vezető közlekedési utat, valamint kiürítési útvonalat, még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, leszűkíteni!

5.7. A helyiségekben a tevékenység közben folyamatosan és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok betartását és a tűz keletkezésnek lehetőségének kizárását

5.8. A konyha helyiségben csak olyan engedélyezett típusú és kifogástalan műszaki állapotú berendezés, gép, világító és elektromos eszköz, fűtési rendszer használható, amely rendeltetésszerű működése során tüzet vagy robbanást nem okoz.

5.9. A tűzvédelmi előírásban foglaltak maradéktalan betartása a munkavállalók részére kötelező. Az előírások megszegése szankciót von maga után.

5.10. Ezeken a területeken, illetve lépcsőházakhoz vezető utakon semmilyen, a személyek mozgását korlátozó tárgy, berendezés nem helyezhető el, a közlekedési utakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

5.11. A tűzoltó készülékeket, a fali tűzcsapokat és tűzcsap szerelvényeket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, a rendeltetéstől eltérő célra felhasználni tilos!

6. Egyéb használat szempontjából meg nem jelölt helyiségek, munkahelyek

6.1. Az ebben a fejezetben használati szempontból tételesen fel nem sorolt helyiségekre, szabadterekre és egyéb munkahelyekre vonatkozólag a tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendeleteiben illetve az egyéb jogszabályban megjelölt rendelkezések az irányadóak.

7. Tűzveszélyes anyagok raktározása és tárolása

Robbanásveszélyes osztályba tartozik:

- az a folyadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van
- az a gáz, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%,
- az a folyadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C,
- az a gáz, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb
- az éghető gáz, gőz, köd,
- az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

Tűzveszélyes osztály. Tűzveszélyes" (tűzveszélyességi osztályba tartozik:

- az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C,
- a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
- a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
- az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
- az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
- a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb

7.1. Az robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatóak. Egy helyiségben **„robbanásveszélyes"** tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag **„Tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen – **300 kg feletti mennyiségben - nem tárolhatók**.

7.2. A **„Robbanásveszélyes"** tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, **„Tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőzést biztosítottak.

7.3. A **„Robbanásveszélyes"** tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a **„Tűzveszélyes"** tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak

jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

7.4. A **„Robbanásveszélyes"** tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a **„Tűzveszélyes"** tűzveszélyességű éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, kiszerelő, vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, éghető folyadék esetében - a felhasználó köteles elvégezni.

7.5. Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos. A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

7.6. Gázpalackot, tűz- és robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes éghető folyadékot csak külön tárolóhelyen szabad tárolni, azokat a raktárakban elhelyezni még ideiglenesen sem szabad.

7.7.A raktárakban megfelelő számú a tárolt anyag oltására alkalmas típusú kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

7.8. A raktárakban csak szabványos és zárt rendszerű elektromos berendezés használható, a világító lámpatestek csak védőburával üzemeltethetők.

7.9. A raktárakban elektromos főzőlap, kávéfőző nem üzemeltethető, ott bármilyen elektromos eszközt használni nem szabad.

X. Fejezet

TÁROLÁSRA, SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. Anyagok tárolására vonatkozó általános előírások

1.1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
1.2. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
1.3. Ipari tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén 200 m^2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.

2. Közlekedésre és menekülésre vonatkozó előírások

2.1. A Múzeum bejáratához vezető fő- és mellék-, közlekedési utakat állandóan teljes szélességben szabadon, tűzoltósági járművek részére járható állapotban kell tartani.
2.2. A folyosókat, előtereket, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni, ill. leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
2.3. A menekülési útvonalak megfelelő világításáról, valamint irányjelző táblával való ellátásáról gondoskodni kell.
2.4. A vészkijáratokat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő táblával, irányjelző táblával kell jelölni.
2.5. A villamos berendezések kapcsolójához, a közművek nyitó- és záró szerkezeteihez, tűzvédelmi berendezésekhez, készülékekhez vezető utakat leszűkíteni, eltorlaszolni tilos.
2.6. Munkaidő alatt a dolgozók részére a menekülési lehetőséget biztosítani kell. A menekülési utakon tűzveszélyes anyagot, különösen gázpalackot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos.

XI. Fejezet

TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS, IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT ÉS TŰZVÉDELMI IRATOK

A tűzvédelmi ellenőrzés alapvető célja, hogy az ellenőrzésre jogosult személyek működési területükön meggyőződjenek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban, illetve a jelen szabályzatban foglalt előírások érvényre juttatásának mértékéről.

1. Tűzvédelmi hatósági feladatok:

1.1. Tűzvédelmi hatóságként első fokon a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság jár el.

1.2. A tűzvédelmi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben:

- engedélyező, tiltó és korlátozó intézkedéseket tesz,
- a tűzesettel kapcsolatban hatósági bizonyítványt ad ki,
- a tűzvédelmi kötelezettséget megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki.

1.3. A tűzvizsgálatban a tűzvédelmi ellenőrzés során és a szakhatósági ügyekben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Cím: Budapest 1081, VIII. ker. Dologház u. 3. Telefon: 459-2325) jár el.

2. A Múzeum dolgozói közül tűzvédelmi ellenőrzés végrehajtására jogosult személyek:

- **igazgató,**
- **tűzvédelmi megbízott (Kaméleon 98 Mérnöki-tanácsadó Bt.)**

3. A Múzeum tűzvédelmi szervezetének tagjai által alkalmazandó ellenőrzési formák:

a./ tételes ellenőrzés

b./ célellenőrzés

c./ utóellenőrzés

3.1. Az adott épület, helyiség, szabadtér, szervezeti egység tételes tűzvédelmi ellenőrzésének az összes tűzvédelmi követelmény teljesülésének a vizsgálatára kell kiterjednie.

b) A tételes ellenőrzés kiterjedhet a Múzeum egész működési területére, minden helyiségre és munkahelyre, a tűzvédelem valamennyi részletére.

3.2. Célellenőrzésnek a tűzvédelmi követelmények egy-egy részletére, illetve valamilyen konkrét tűzvédelmi előírás betartására (pl. tűzoltó készülékek megléte, hozzáférhetősége, érvényessége, közlekedési utak szabadon tartása, stb.) kell kiterjednie.

3.3. Utóellenőrzést szükség szerint kell tartani a tételes, illetve a célellenőrzés eredményétől függően.

3.4. A tételes és célellenőrzésekről az ellenőrzést végzőnek minden esetben vizsgálati jegyzőkönyvet kell felvennie. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, az ellenőrzésen résztvevők nevét, a tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokat, valamint azok megszűntetéséért felelős személyek nevét és a végrehajtás határidejét.

3.5. Az utóellenőrzésről is minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben visszatérő hiányosság esetén fel kell tüntetni a hiányosságokért felelős személy(ek) nevét, munkaköri beosztását és utalni kell a felelősségre vonás kezdeményezésére.

3.6. A tűzvédelmi ellenőrzésre jogosult személyek az általuk tartott tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával kötelesek a tapasztalt tűzvédelmi hiányosságok megszűntetésére azonnali intézkedést tenni, és ezáltal a Múzeum általános tűzvédelmi helyzetének fokozatos javulását elősegíteni.

4. Tűzvédelmi ellenőrzés ütemezése

4.1. A tűzvédelmi feladatokat ellátó szakcég a vállalkozási szerződésben leírt gyakorisággal (félévente minimum egy alkalommal) köteles tűzvédelmi ellenőrzést végezni a Múzeum területén.

5. Tűzvédelmi iratok

5.1. A tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági iratokat a Múzeum irattárába kell elhelyezni.

5.2. A tűzvédelmi iratok okmányként kezelendők, jegyzőkönyvi átadás-átvétel tárgyát képezik. Gondos kezelésükért, megőrzésükért az azokat átvevő személy felel.

5.3. A Múzeum irattárában a következő dokumentumok elhelyezéséről kell gondoskodni:

- A Tűzvédelmi Szabályzat mellékletei, valamint annak kiegészítései,
- Tűzriadó terv,
- tűzoltó berendezések (tűzoltó készülék) nyilvántartása,
- a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról és helyreállításáról szóló jegyzőkönyvet vagy tanúsítvány,
- a tűzvédelmi szemléről, ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek,
- a helyszínrajzok,
- egyéb tűzvédelmi iratok, dokumentációk.

XII. Fejezet

TŰZ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK, A MUNKAVÁLLALÓK TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI

Jelen Terv a Tűzvédelmi Szabályzatának része, betartása és végrehajtása mindenki részére kötelező, a benne foglaltakat évenként gyakorolni kell, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Tűzjelzés, létesítmény elhagyásának módja

Minden esetben, aki tűzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul jelezni a biztonsági szolgálatnak (telefonon, személyesen). A tűzjelzési kötelezettség a dolgozók által eloltott, vagy az önmagától kialudt, illetve kár nélküli tűzesetekre is vonatkozik.

A létesítmény területén a tűzjelzés történhet:

- A beépített tűzjelző berendezés valamelyik kézi jelzésadójának megnyomásával a tűzjelző rendszeren keresztül.
- A biztonsági szolgálat (őrség) telefon értesítésén keresztül.
- Személyesen a biztonsági szolgálatnál (őrség).

Tűzjelzéskor szóban az alábbiakat kell jelezni:

- A tűzeset, káreset pontos helyét, bejelentő nevét.
- Mi, illetve milyen anyag ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tűz terjedelme?
- Személyek élete, testi épsége van-e veszélyben, történt-e már személyi sérülés?
- A tűzesetet jelző személy neve, a jelzésre használt távbeszélő hívószáma.

Tűz észlelése esetén a riasztás rendje:

- A tűzoltóságra **a tűzjelzés történhet a** tüzet észlelő személytől származó információ alapján **telefonon a 105 vagy 112** telefonszámon.
- Valós tűz esetén (amennyiben bizonyosságot nyert, hogy valóban tűz van) a biztonsági szolgálatnak (őrség) értesíteni kell:

- A biztonsági főosztályvezetőjét
  Név, **Morauvszki István** (tel: **+36 1 456 5193)**
- Főigazgató
  Név, **Cselovszki Zoltán** (tel: **+36 1 217 5965)**

- A létesítményben tartózkodók riasztása a tűzjelző rendszer hang (sziréna) bekapcsolásával történik.

Általános feladat meghatározás

- ***A létesítmény elhagyásának rendje:***

- A kiürítésnél a kiürítendő munkát két szempont jellemzi, úgymint a személyek és a tárgyak mentése. Elsődlegesen a személyek mentését kell elkezdeni.
- A kiürítésnél a második szakaszban a tárgyak mentését kell elvégezni.
- Amikor a személyek kimentése megtörtént a tűz területén tevékenykedő vezető köteles ellenőrizni a területén munkát végző munkavállalók és külső munkavégzők létszámát.
- A mentés addig nem tekinthető befejezettnek, amíg valamennyi területen tartózkodó munkát végző személy megléte nem bizonyos.

- ***Fő célok:***

- Minden esetben elsődleges az élet mentése!
- Másodlagos, de fontos a vagyonvédelem!
- Minden feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a pánikhangulat elkerülhető legyen!

A tűzoltásra vonatkozó előírások és feladatok

2.1. A tűzjelzéssel egyidejűleg meg kell kísérelni a tűz oltását a létesítményben elhelyezett tűzoltó készülékekkel és felszerelésekkel.

Elektromos berendezések tűzeseteinél a tűz oltását csak áramtalanítást követően szabad megkezdeni. Amennyiben ez nem lehetséges csak széndioxiddal, vagy porral oltó tűzoltó készülékkel szabad beavatkozni. Vízzel oltani tilos.

- lehetőség szerint gondoskodni kell a tűz által még nem érintett éghető anyagok eltávolításáról.
- a tűz továbbterjedésének akadályozása oxigén elvonásával - égő helyiség lezárása, feltöltése vízzel, oltógázzal.
- az éghető anyag hőmérsékletének csökkentése, a lángolás, izzás megszüntetése, lobbanáspont alá hűtéssel vízzel, oltógázzal.
- égő anyag eltávolításával a tűz területéről, illetve
- éghető anyag tűzhöz jutásának megakadályozásával (elsősorban éghető gáz, vagy éghető folyadék füzeinél).

Kiürítési Terv

Tűz esetén a tevékenységet irányító vezető feladatai:

A tevékenység végrehajtását irányító személy a biztonsági osztály vezetője vagy az általa írásban erre a feladatra megbízott cég/személyek.

A tűzoltóság helyszínére érkezéséig egy személyben felelős minden intézkedésért, a Tűzoltóság értesítéséért, a létesítmény kiürítéséért.

Amennyiben az eseményről értesül haladéktalanul meg kell győződnie arról, hogy a tűzoltóság riasztása megtörtént-e.

A tűz feltételezett helyszínéről kapott visszajelzés alapján, hogy valóban tűz van-e vagy sem, illetve ha igen akkor az mekkora terjedelmű, **felméri a kialakult helyzetet, értékeli a veszély helyzetet, mérlegelést követően dönt a feladatokról** és a kiürítéséről.

Felelős a létesítmény területének kiürítéséért, köteles a dolgozók tűzoltási, mentési, kiürítési feladatait irányítani, folyamatosan kontrolálni a kiürítést. A kiürítés közben **folyamatosan kapcsolatot tart** a biztonsági szolgálattal az általuk adott további információkat szükség szerint továbbítja a tűzoltóságnak.

Szükség esetén gondoskodik az áramtalanításról és a bejövő gázvezetéken a gáz főcsap elzárásával gáz ellátás szüneteltetéséről.

Biztosítja, hogy az érkező hivatásos tűzoltóegységek akadálytalanul meg tudják közelíteni a tűzeset helyszínét és a vízforrásokat, ennek érdekében szükség esetén intézkedik a tűzoltási felvonulási utak és terület hozzáférhetőségére.

Intézkedik sérült, életveszélyben lévő személyek mentésére, ha annak végrehajtását a körülmények lehetővé teszik. Személyi sérülés estén az elsősegélynyújtás biztosítása, **mentők riasztása** (telefon: **104**), a rend fenntartása érdekében szükség szerint a **rendőrség értesítése** (telefon: **107**).

Tájékoztatást ad a kiérkező tűzoltó egység vezetőjének az addig megtett intézkedésekről, tevékenységről, a tűz által érintett területről, a létesítményben tartózkodók számáról, a várható vészhelyzetekről.

Az Múzeumban tartózkodó munkavállalók feladatai

- Kötelesek **minden esetben, ha tűzet, vagy annak közvetlen veszélyét észlelik**, illetve arról tudomást szereznek haladéktalanul a vezetőjük részére vagy a biztonsági szolgálatnak (őrség) jelezni. A tűzjelzés történhet a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának megnyomásával, vagy személyesen.
- **Kötelesek a tűzoltásban, műszaki mentésben** - ellenszolgáltatás nélkül – életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján a tőlük elvárható személyes részvétellel, illetve adatok közlésével **közreműködni**.
- A létesítményben tartózkodók **tűzoltási feladata alapvetően a kezdődő tüzek terjedésének korlátozására, eloltására irányul.** A tűz keletkezési helyén vagy annak közelében tartózkodók a helyszínen lévő tűzoltó eszközökkel (tűzcsap, tűzoltó készülék) meg kell kísérelni a tűz eloltását addig, amíg védőfelszerelés nélkül a tűz nagysága, ezt lehetővé teszi, ha életük, testi épségük veszélyben nem forog, ha igen akkor haladéktalanul végre kell hajtani a kiürítést. Elektromos berendezések tűzeseteinél a tűz oltását csak áramtalanítást követően szabad megkezdeni. Amennyiben ez nem lehetséges csak porral oltó tűzoltó készülékkel szabad beavatkozni, vízzel oltani tilos.
- Ha a tűz eloltása a dolgozók részéről sikeres volt, **a helyszínt változatlan állapotban kell hagyni** a tűzvizsgálati eljárás eredményessége érdekében.
- **Tűz esetén** mindenki nyugalmát megőrizve **fegyelmezetten, pánik nélkül kell, hogy tényked jen** önállóan a jelen tervben meghatározottak szerint, illetve a kapott utasítások alapján.
- **Feladatuk a Múzeum kiürítésének segítése**, a gyors és szervezett kiürítés érdekében meg kell ismerniük a létesítmény vészkijáratait és kiürítési útvonalait.

Tűz esetén vészhelyzetben történő cselekvés alapszabályai

- Tűzeseteknél a leggyakoribb halálok a füst és csak másodsorban a hő. Tűznél a keletkező füst áll egy látható részből, amely megnehezíti a tájékozódást és egy veszélyes mérgező anyagokat tartalmazó láthatatlan részből (CO, CO_2, egyéb mérgező gázok).
- Az égésgázok forróak, így felfelé szállnak, ezért az emberek a hőségtől és mérgező gázoktól a padozat közelében mozogva nagyobb biztonságban vannak.
- A mennyezet alatt összegyűlő forró füst és gázok egyre forróbbá válnak, ha elérik a gyújtási pontjukat robbanásszerű égés következhet be, ezért ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni.
- A füst ellen sokat segíthet, ha száj és az orr elé valamilyen bevizezett ruhát tartunk, mely a légutaktól az ingerlő füstrészeket távol tartja.
- Ha égő helyiségen kell áthaladni megfelelő védelmet nyújthat a magunkra terített bevizezetett pokróc, kabát vagy törölköző.
- Ha helyiség teljesen meg telt füsttel, és az már a padlóig terjedt más menekülési útvonalat kell keresni.
- Tűz esetén zárt helyiség ajtaját csak azután nyissuk ki miután kézzel megtapintva az ajtót, az nem meleg, így meggyőződtünk róla, hogy az ajtó túloldalán valószínűleg nincs tűz, ám ekkor sem az ajtónyílásban állva, hanem oldalt a fal takarásába húzódva nyissuk ki az ajtót.
- Ha személy bent rekedt egy helyiségben, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden ajtót és ablakot, a helyiségben található anyagokkal el kell tömni az ajtó réseit, ezt követően lehet csak ablakot nyitni és megpróbálni a menekülést.
- Ha valaki egy helyiségben rekedt, segítségért kell kiáltani, de közben más menekülési utat is kell keresni. Ez lehet az erkélyen, párkányon át más helyiségbe vagy a tetőre való kijutás, illetve az ablakon keresztül kötélen vagy lepedőből, függönyből készített kötélen való lejutás. Ha a menekülés semmilyen módon nem lehetséges, a mentésre váró akasszon ki valamit az ablakba, vagy más módón jelezze tartózkodási helyét a tűzoltóknak.

Energiaellátás korlátozása, megszüntetése

Villamos energia

A létesítmény elektromos tűzvédelmi főleválasztó kapcsolója az alagsor elektromos kapcsoló helyiségben található.

Gáz energia

Az épület gázellátásának elzárása az alagsor gázfogadó helyiségben található gáz főelzárónál történhet.

A kiürítésnél általánosan szem előtt tartandó előírások

- A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon éghető anyag a lehető legkevesebb legyen.
- Az épület, helyiség egy idő után telítődik füsttel, de a helyiségek alsó légrétege lényegesen később telítődik, így a menekítést lehajolva esetleg kúszva is lehet végezni.
- Az olyan helyiségekbe, ahonnan a kiút előre nem látható a bemenetelt meg kell tiltani.
- Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért határozott és megnyugtató cselekvést kell tanúsítani a mentésben résztvevő személyeknek.
- A mentési feladatot csak átgondoltan és határozott elképzeléssel lehet végezni.

A tűz keletkezése szempontjából fontosabb veszélyforrások

Veszélyforrások melyekkel számolni kell:

- Gázszivárgás következtében bekövetkező robbanás, tűz
- Elektromos rendszer hibájából, rövidzárlat vagy túlterhelés miatt bekövetkezett tüzek.
- A tűzvédelmi használati szabályok (pl. tárolótér, iroda) be nem tartásából adódó tüzek.
- Természeti események hatására bekövetkezett elemi csapás (pl. villám) okozta tüzek.

Tűzjelző berendezés adatai:

- **Típus: CERBERUS CT 10-03**
- **Átjelzés nincs a tűzoltóság felé, a rendszer figyelését 24 órás őrszolgálat végzi.**

A tűzvizsgálatban a tűzvédelmi ellenőrzés során és a szakhatósági ügyekben

- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége jár el
- címe: Budapest 1081, VIII. ker. Dologház u. 3.
- telefon: 061/459-2325

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szabályzatban foglaltakat a tűzvédelmi megbízottnak minden év december 31-ig felül kell vizsgálni és a mindenkori valós helyzetnek megfelelően szükség szerint módosítani kell.

2. A szabályzat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével készült. A bennük foglaltak betartása illetve végrehajtása **a MÚZEUM SZEMÉLYI HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLYEKRE NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ!**

3. Azt a személyt, aki a jelen szabályzatban foglalt előírásokat nem tartja meg, az előírások megszegését eltűri, vagy az ellenőrzést elmulasztja már akkor is felelősségre kell vonni, ha tűzeset nem történt.

4. Jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek a szabályzatban foglaltak folyamatos végrehajtásáért fegyelmi felelősséggel tartoznak.
A tűzvédelmi előírások be nem tartása természetes személlyel szemben fegyelmi, szabálysértési felelősségre vonást, illetve a vonatkozó jogszabály alapján tűzvédelmi bírság kiszabását, büntető eljárás kezdeményezését vonhatja maga után.

5. Jelen szabályzatban nem szabályozott esetekben a mindenkor érvényben lévő jogszabályok előírását kell megtartani, illetve maradéktalanul végrehajtani.

6. A Múzeum létesítményi tűzoltóság fenntartásra nem kötelezett.

7. A Múzeum épület, az önálló épületrész befogadóképessége nem haladja meg az 500 főt.

MELLÉKLETEK

1.SZ. MELLÉKLET

A MÚZEUM HELYISÉG LISTÁJA

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM		
1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 33-37		
SSZ.	**HELYISÉG MEGNEVEZÉSE**	**ALAPTERÜLETE (M2)**
PINCESZINT		
	I. TŰZSZAKASZ	
1.	Kút	41,94
2.	Lomtár	74,83
3.	Közlekedő	26,53
4.	Közlekedő	8,04
5.	Üveg tároló	2,77
6.	Közlekedő	82,05
7.	Közlekedő	12,41
8.	Közlekedő	34,90
9.	Lépcső alatti tér	49,12
10.	Kút	20,99
11.	Tároló	7,14
12.	Tároló	20,62
13.	Tároló	7,13
14.	Közlekedő	38
15.	Közlekedő	21,21
16.	Kút	43,98
17.	Közlekedő	48,13
18.	Közlekedő	36,08
19.	Közlekedő	15,84
20.	Közlekedő	32,76
21.	Lépcső alatti tér	50,81
	Összesen:	**675,28 m²**
ALAGSOR		
	II. TŰZSZAKASZ	
1.	Raktár	22,78
2.	Közlekedő	6,67
3.	WC	3,04
4.	WC	4,99
5.	Mosdó	3,36
6.	Raktár	17,98
7.	Közlekedő	7,08

8.	Közlekedő	22,25
9.	Raktár	96,27
10.	Raktár	66,02
11.	Raktár	62,38
12.	Raktár	61,60
13.	Közlekedő	39,52
14.	Beép. udvar	86,04
15.	Közlekedő	33,18
16.	Raktár	49,35
17.	Raktár	25,12
18.	Gázfogadó	3,33
19.	Öntő	40,47
20.	Kemence	29,53
21.	Mázozó	42,01
22.	Raktár	17,50
23.	Mázozó	41,28
24.	Kerámia labor	34,87
25.	Közlekedő	27,00
26.	Közlekedő	6,94
27.	Közlekedő	15,88
28.	Pince lejárat	10,51
29.	Közlekedő	15,11
30.	Közlekedő	22,64
31.	Közlekedő	8,27
32.	Villanyszerelő helyiség	6,88
33.	Tranzfer	25,08
34.	Mosdó	5,80
35.	Előtér	5,95
36.	Öltöző	5,41
37.	Zuhanyzó	9,08
38.	Öltöző	6,53
39.	Zuhanyzó	6,92
40.	WC	3,77
41.	WC	3,76
42.	Közlekedő	36,22
43.	Csiszoló	36,53
44.	Kemencék	33,54
45.	Közlekedő	7,79
46.	Közlekedő	7,58
47.	Műhely	16,41
48.	Műhely	16,75
49.	Raktár	8,05
50.	Műhely	27,31

51.	Műhely	29,36
52.	Közlekedő	19,71
53.	Üvegraktár	16,83
54.	Közlekedő	9,20
55.	Lépcső	5,64
56.	Bőr	22,37
57.	Kerámia	16,65
58.	Öntőműhely	31,41
59.	WC	1,45
60.	Villanyszerelő helyiség	6,23
61.	Mosdó	5,43
62.	Közlekedő	11,58
63.	Villanyszerelő helyiség	10,56
64.	Szünetmentes	16,32
65.	Légudvar	11,20
66.	Raktár	9,66
67.	Raktár	22,79
68.	Kapcsolótér	5,73
69.	Elektromos helyiség	21,28
70.	Lépcső	6,72
71.	Raktár	10,14
72.	Raktár	14,77
73.	Raktár	72,17
74.	Raktár	10,13
75.	A45.1	12,50
76.	A45.2	7,58
77.	A43	14,70
78.	Közlekedő	12,10
79.	Lépcső	7,30
80.	Pihenő	16,56
81.	Zuhanyzó	3,87
81.	Közlekedő	5,38
82.	A37	2,64
83.	Öltöző	24,17
84.	Raktár	27,38
85.	Raktár	45,03
86.	Ötvös műhely	40,42
87.	Ötvös műhely	52,24
88.	Közlekedő	7,63
89.	WC	2,49
90.	Légudvar	5,95
91.	WC	2,90
92.	Közlekedő	17,11

93.	Raktár	31,14
94.	Közlekedő	29,34
95.	WC	3,5
96.	Közlekedő	3,21
97.	Lépcső	6,18
98.	Előtér	43,67
99.	Olvasztó	10,63
100.	Műhely	24,15
101.	Raktár	24,69
102.	Raktár	37,64
103.	Raktár	36,39
104.	Raktár	16,97
105.	Raktár	11,94
106.	Raktár	19,09
107.	Raktár	12,48
108.	Közlekedő	45,54
109.	Raktár	9,93
110.	Raktár	12,32
111.	Közlekedő	11,85
112.	Villany raktár	6,44
113.	Takarító	21,22
114.	Közlekedő	3,86
115.	Fémraktár	31,75
116.	Közlekedő	63,18
117.	Irodaszer	21,92
118.	Információs központi rendszer	6,37
119.	Előtér	7,12
120.	WC	1,46
121.	WC	1,02
122.	Előtér	1,84
123.	Zuhanyzó	6,12
124.	Tisztítószer raktár	21,22
125.	Szemleraktár	34,71
126.	Orvosi	17,96
127.	Váró	25,12
128.	Tároló	9,40
129.	Közlekedő	9,76
130.	Mosdó	3,92
131.	Lépcső	15,52
132.	Előtér	25,94
133.	Szellőző gépház	16,51
134.	Fűtés elosztó	23,84
135.	Kazánház előtér	83,99

136.	Gázfogadó helyiség	13,11
137.	Kazán	78,93
138.	Tűzoltó	14,29
139.	Fűtőfolyosó	108,84
140.	Raktár	271,63
141.	Gépészet	13,20
142.	Férfi mosdó	13,86
143.	Raktár	203,23
144.	Női mosdó	14,23
145.	Ruhatár	20,59
146.	Raktár	373,36
	Összesen:	**3863,73 m²**
FÖLDSZINT		
	III. TŰZSZAKASZ	
1.	Bútorraktár	136,54
2.	Faraktár	19,49
3.	Iroda	8,59
4.	Műhely	18,92
5.	Bútorműhely	50,27
6.	Gépműhely	17,02
7.	Mosdó	6,28
8.	Elektromos kapcsoló helyiség	4,49
9.	Vitrinraktár	94,68
10.	Raktár	21,84
11.	Közlekedő	18,86
12.	Galéria	20,55
13.	Raktár	45,93
14.	Közlekedő	8,71
15.	Tanterem	50,59
16.	Galéria	20,39
17.	Közlekedő	11,87
18.	Mosdó-WC	13,75
19.	Közlekedő	10,39
20.	Mosdó-WC	7,12
21.	Gépterem	47,91
22.	Galéria	20,39
23.	Közlekedő	10,75
24.	Mosdó-WC	19,22
25.	Közlekedő	14,62
26.	Közlekedő	14,71
27.	Közlekedő	14,34
28.	Szövőműhely	81,09

29.	Szövő	43,72
30.	Közlekedő	37,11
31.	Lépcső	33,26
32.	Iroda	7,89
33.	Raktár	8,37
34.	Gipszöntő műhely	79,44
35.	Közlekedő	23,36
36.	Tanári	37,74
37.	Kerámia II.	37,76
38.	Közlekedő	12,83
39.	Kerámia	31,12
40.	Közlekedő	8,37
41.	Kerámia I.	48,11
42.	Közlekedő	9,39
43.	Közlekedő	10,07
44.	Előtér	39,22
45.	Porta	9,36
46.	Közlekedő	24,72
47.	Lépcső	44,67
48.	Közlekedő	9,14
49.	Gépkocsi tároló	13,87
50.	Gépkocsi tároló	19,90
51.	Közlekedő	12,44
52.	Gépkocsi tároló	15,06
53.	Gépkocsi tároló	47,77
54.	Gépkocsi tároló	34,57
55.	WC	7,94
56.	Közlekedő	9,22
57.	Közlekedő	11,53
58.	Tömbös bútorraktár	195,37
59.	Közlekedő	10,31
60.	Közlekedő	20,38
61.	Közlekedő	8,70
62.	Közlekedő	11,65
63.	Közlekedő	12,21
64.	Közlekedő	23,10
65.	Lépcső	69,19
66.	Előtér	53,10
67.	Lépcső	6,03
68.	Közlekedő	4,60
69.	Műtárgy	7,47
70.	WC	2,51
71.	Raktár	10,94

72.	Lépcső	7,07
73.	Közlekedő	7,13
74.	Iroda	62,73
75.	Osztályvezető	42,31
76.	Tömbös bútorraktár	131,75
77.	Raktár	21,52
78.	Bejárati külső tér	121,37
79.	Szélfogó	10,16
80.	Előtér	333,76
81.	Kiállítótér	502,67
81.	Iroda	21,83
82.	Közlekedő	7,14
83.	Lépcső	7,81
84.	Iroda	40,44
85.	Teakonyha	4,46
86.	Mosdó	10,18
87.	Iroda	5,29
88.	Közlekedő	19,12
89.	Előtér	22,23
90.	Lépcső	6,18
91.	Mosdó	3,23
92.	Előtér	47,27
93.	Közlekedő	8,23
94.	Közlekedő	11,80
95.	Közlekedő	11,74
96.	Közlekedő	23,14
97.	Lépcső	69,20
98.	Főigazgató helyettes	39,18
99.	Titkárság	43,71
100.	Főigazgató	46,72
101.	Tárgyaló	39,12
102.	Gazdasági osztály	55,72
103.	Tud. Titkárság	37,25
104.	Pénztár	4,79
105.	Előtér	5,77
106.	Titkárság	19,75
107.	Kiadvány	16,88
108.	Gazdasági igazgató	21,67
109.	Rendezvény terem	19,10
110.	Iroda	6,87
111.	Közlekedő	27,07
112.	Mosdó-WC	4,72
113.	Üzemeltetés	29,30

114.	Előtér	6,03
115.	Közlekedő	22,57
116.	Iroda	20,07
117.	Előtér	5,35
118.	Porta	3,42
119.	Közlekedő	9,65
120.	Előtér	35,38
121.	Iroda	34,69
122.	Közlekedő	11,82
123.	Iroda	26,39
124.	Közlekedő	5,24
125.	Közlekedő	41,47
126.	Mosdó	3,87
127.	Teakonyha	3,60
128.	Iroda	22,47
129.	Közlekedő	6,26
130.	Iroda	24,00
131.	Előtér	13,17
132.	Raktár	84,30
133.	Közlekedő	7,14
134.	Lépcső	15,52
135.	Mosdó	3,92
136.	Közlekedő	9,76
137.	Porta	7,66
138.	Kiállítótér	782,78
139.	Előtér	37,85
140.	Melléképület	99,52
141.	Raktár	19,69
142.	Közlekedő	4,63
143.	Mosdó	3,92
144.	Lépcső	15,52
	Összesen:	**5337,86 m²**
I. EMELET		
	IV. TŰZSZAKASZ	
1.	Papírnyomó	13,11
2.	Galéria	18,15
3.	Mosdó-WC	7,07
4.	Teakonyha	5,60
5.	Előtér	6,47
6.	Közlekedő	52,68
7.	Előtér	29,99
8.	Ruhaműhely	45,48

9.	Galéria	31,18
10.	Bőrműhely	40,91
11.	Bőrműhely	36,24
12.	Konfekció szabászat	48,15
13.	Lépcső	29,81
14.	Közlekedő	7,62
15.	Közlekedő	14,62
16.	Közlekedő	50,09
17.	Gobelin műhely	54,81
18.	Tanterem	77,59
19.	Előadó galéria	21,55
20.	Konfekció	37,29
21.	Kötőgép terem	70,37
22.	Galéria	13,53
23.	Kötőgép terem	70,18
24.	Közlekedő	24,09
25.	Közlekedő	7,25
26.	Lépcső	44,67
27.	Közlekedő	45,36
28.	Raktár	107,16
29.	Galéria	94,23
30.	Raktár	73,14
31.	Közlekedő	20,91
32.	Közlekedő	29,97
33.	Közlekedő	27,76
34.	Lépcső	69,19
35.	Előtér	297,60
36.	Lépcső	69,20
37.	Közlekedő	23,33
38.	Közlekedő	33,85
39.	Közlekedő	20,22
40.	Kiállítótér	782,78
41.	Egyéb	25,30
42.	Lépcső	6,18
43.	Öltöző	20,03
44.	Egyéb	14,21
45.	Öltöző	14,88
46.	Közlekedő	9,78
47.	Lépcső	7,53
48.	Lépcső	7,08
49.	Könyvtár	10,65
50.	WC	14,40
51.	Galéria	33,51

52.	Lépcső	6,36
53.	Könyvtár	42,84
54.	Előtér	13,22
55.	Könyvtár olvasó	95,58
56.	Könyvtár	52,29
57.	Könyvraktár	83,67
58.	Galéria	76,53
59.	Kiállítótér	215,34
60.	Kiállítótér	210,53
61.	Sümegi könyvtár	28,25
62.	Kiállítótér	108,25
63.	Kiállítótér	78,01
64.	Kiállítótér	96,47
65.	Kiállítótér	200,18
66.	Kiállítótér	95,74
67.	Raktár	47,14
68.	Előtér	28,81
69.	Lépcső	15,52
70.	Mosdó	4,16
71.	Közlekedő	9,35
72.	Keménycserép raktár	47,14
73.	Lépcső	15,52
74.	Közlekedő	3,77
75.	Mosdó	4,16
	Összesen:	**4295,58 m²**
II.	**EMELET**	
	V. TŰZSZAKASZ	
1.	Mosdó-WC	4,56
2.	Üvegnegatív	15,00
3.	Közlekedő	17,94
4.	Közlekedő	46,73
5.	Előtér	29,89
6.	Sötétszoba	12,22
7.	Iroda	17,14
8.	Iroda	16,91
9.	Galéria	7,82
10.	Fotóműterem	80,07
11.	Műterem	50,53
12.	Galéria	14,84
13.	Lépcső	29,81
14.	Raktár	56,82
15.	Raktár	80,06

16.	Közlekedő	73,18
17.	Raktár	78,38
18.	Raktár	39,75
19.	Közlekedő	24,09
20.	Lépcső	44,67
21.	Közlekedő	11,29
22.	Tároló	6,24
23.	Iroda	15,35
24.	Iroda	20,49
25.	Közlekedő	51,98
26.	Raktár	85,35
27.	Raktár	79,46
28.	Textil mosó	28,93
29.	Előtér	12,37
30.	Közlekedő	21,19
31.	Közlekedő	30,51
32.	Közlekedő	27,76
33.	Lépcső	69,19
34.	Előtér	272,18
35.	Adattár	23,04
36.	WC	13,12
37.	Előtér	10,63
38.	Textil raktár	4,79
39.	Textil munka	26,59
40.	Textil restaurátor	64,87
41.	Iroda	19,89
42.	Adattár	64,50
43.	Adattár	87,45
44.	Galéria	53,72
45.	Kiállítótér	218,43
46.	Közüzemi főosztályvezető	43,21
47.	Iroda	18,86
48.	Raktár	151,77
49.	Előtér	11,84
50.	Iroda	14,60
51.	Modern anyag	19,67
52.	Bútor	20,38
53.	WC	9,05
54.	Iroda	23,07
55.	Közlekedő	27,81
56.	Közlekedő	30,39
57.	Közlekedő	20,77
58.	Lépcső	69,20

59.	Fettich terem	52,17
60.	Kerámia restaurátor	37,44
61.	Walta szoba	31,91
62.	Babits terem	74,80
63.	Közlekedő	42,37
64.	Restaurátor műhely	52,60
65.	Közlekedő	29,56
66.	Miklós Pál terem	85,26
67.	Felvinci terem	53,21
68.	Közlekedő	61,50
69.	Xantus János terem	72,18
70.	Vay Péter terem	35,66
71.	Körösi Csoma Sándor terem	23,06
72.	Kelet Ázsia Igazgató	24,81
73.	Iroda	14,62
74.	Közlekedő	9,35
75.	Mosdó	4,16
76.	Lépcső	15,52
77.	Restaurátor raktár	19,61
78.	Galéria	16,83
79.	Lépcső	15,52
80.	Mosdó	4,16
81.	Közlekedő	3,77
	Összesen:	**3300,42 m²**
III. EMELET		
	VI. TŰZSZAKASZ	
1.	Levilágító	12,34
2.	Mosdó-WC	6,30
3.	Közlekedő	3,46
4.	Mosó	12,97
5.	Közlekedő	5,74
6.	Szám.gép	14,03
7.	Közlekedő	10,86
8.	Nyomóműhely	48,90
9.	Nyomóműhely	55,37
10.	Iroda	10,24
11.	Közlekedő	17,67
12.	Közlekedő	24,45
13.	Tároló	11,27
14.	Fotóterem	16,90
15.	Előhívó	10,48
16.	Lépcső	29,75

17.	Közlekedő	3,41
18.	Tároló	3,57
19.	Iroda	9,28
20.	Iroda	20,97
21.	Padlás	599,29
22.	Padlás	767,99
23.	Tetőterasz	135,15
24.	Kis üvegpadlás	54,89
25.	Padlás	193,24
26.	Padlás	649,18
27.	Kiadványraktár	28,68
28.	Raktár	44,89
29.	Közlekedő	19,27
30.	Raktár	73,12
31.	Közlekedő	44,59
32.	Közlekedő	29,50
33.	Raktár	88,48
34.	Előadó	47,63
35.	Raktár	28,95
36.	Nagy üvegpadlás	554,36
37.	Raktár	58,01
38.	Közlekedő	41,03
39.	Raktár	74,88
40.	Farestaurátor műhely	13,42
41.	Közlekedő	9,35
42.	Lépcső	15,52
43.	Kutatószoba	19,26
44.	Mosdó	4,16
	Összesen:	**3922,8m²**

Mindösszesen:

I. Tűzszakasz, Pinceszint, alapterülete: 675,28 m² → Egyetem (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) bérel ebből kb. 286,91 m2
II. Tűzszakasz, Alagsor, alapterülete: 3863,73 m² → Egyetem bérel ebből kb. 764,77 m2
III. Tűzszakasz, Földszint, alapterülete: 5337,86 m² → Egyetem bérel ebből kb. 911,22 m2
IV. Tűzszakasz, I. Emelet, alapterülete: 4295,58 m² → Egyetem bérel ebből kb. 885,64 m2
V. Tűzszakasz, II. Emelet, alapterülete: 3300,42 m²
VI. Tűzszakasz, III. Emelet, alapterülete: 3922,8m²

2.SZ. MELLÉKLET

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

1. I. Tűzszakasz: Pinceszint
Alapterület:
- Pinceszint: 675,28 m^2

2. II. Tűzszakasz: Alagsor
Alapterület:
- Alagsor: 3863,73 m^2

3. III. Tűzszakasz: Földszint
Alapterület:
- Földszint: 5337,86 m^2

4. IV. Tűzszakasz: I. Emelet
Alapterület:
- I. Emelet: 4295,58 m^2

5. V. Tűzszakasz: II. Emelet
Alapterület:
- II. Emelet: 3300,42 m^2

6. VI. Tűzszakasz: III. Emelet
Alapterület:
- Földszint: 3922,8 m^2

Az építmény teljes területére **minimálisan szükséges** tűzoltó készülék darabszám megállapítása az OTSZ 16. sz. melléklet 1-2 táblázatában rögzített **Általános esetben meghatározott oltóegység (OE)** szám alapján történt.

Kockázati egység megnevezése	Alapterület (m^2)	Általános eset / Robbanásveszélyes anyag tárolás	OTSZ szerinti minimálisan biztosítandó Oltóanyagegység (OE) előírás	Biztosítandó tűzoltó készülék			Biztosított tűzoltó készülékek oltóanyag egysége
				Db száma	Tűzosztály		
					A	B	
Pinceszint	675,28	Általános eset	9	7	34	183	7*10 OE Összesen: 70 OE biztosított
Alagsor	3863,73	Általános eset	36	5	34	183	5*10 OE Összesen: 50 OE biztosított
Földszint	5337,86	Általános eset	48	7 4	34 -	183 34	7*10 OE 4*2 OE Összesen: 78 OE biztosított
I. Emelet	4295,58	Általános eset	40	16	34	183	16*10 OE Összesen: 160 OE biztosított
II. Emelet	3300,42	Általános eset	32	16	34	183	16*10 OE Összesen: 160 OE biztosított
III. Emelet	3922,8	Általános eset	36	4	34	183	4*10 OE Összesen: 40 OE biztosított

Létesítményben biztosított tűzoltó készülékek száma: 59 db
A fenti tűzoltó készülékek terhére a nevesített helyiségekben (gázfogadó, elektromos elosztó, lift gépház, stb.) a szükséges tűzoltó készüléket biztosítjuk.

Magyarázat:

- Az épületrészekben biztosítandó tűzoltó készülékek összesített oltóanyag egységét megvizsgálva látható, hogy az előírtnál magasabb biztonsági szintet képez. Ennek oka, hogy az épületrészeket, kockázatokat, veszélyeket megvizsgálva, a táblázatban szereplő tűzoltó készülékeket találtuk indokoltnak.

***Készült 54/2014. (XII.05.) BM rendelet alapján 16. melléklet alapján.**

3. SZ. MELLÉKLET

.....

a munkát elrendelő cég bélyegzője

Sorszám: 20..../.....

FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ

A 20 ..... év..... hó..... napján megtartott helyszíni szemle és az 54/2014 (XII.05.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184.§ - 185.§ foglaltak alapján az alább elrendelt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a következő feltételeket határozom meg:

1. A tevékenység időpontja:

   20.....év..... hó ..... napján ..... órától

   20.....év..... hó ..... napján ..... óráig

2. A tevékenység helyszínének pontos meghatározása:

   .....

   .....

3. Az elvégzendő munka leírása:

   .....

   .....

   .....

   .....

4. A munkavégző(k) neve: tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány száma:

   ....

   ....

5. A munka közben megtartandó tűzvédelmi előírások:

.....

.....

..... 20 ..... év .....hó..... nap

.....

a munkát elrendelő aláírása

6. A külső munkavégző által elrendelt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetére a munkát megrendelő gazdálkodó szervezet vezetőjének vagy megbízottjának kiegészítő rendelkezései:

.....

.....

..... 20 ..... év .....hó..... nap

.....

a munkát elrendelő aláírása

7. A munkavégzésre meghatározott feltételekkel és a kiegészítésben (6. pont) felsorolt megelőző tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok megtartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszínt átvizsgálom, az esetleges tűzveszélyt megszüntetem és a tevékenység befejezését a feltételek meghatározójának jelentem:

..... 20 ..... év .....hó..... nap

.....

a munkát végző aláírása

8. A munka befejezését tudomásul vettem:

..... 20 ..... év .....hó..... nap

.....

a munkát elrendelő aláírása

9. A munka befejezését tudomásul vettem:

..... 20 ..... év .....hó..... nap

.....

a tevékenység helye szerinti létesítmény vezető vagy megbízott aláírása

(feltételeket meghatározó) aláírása

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

A fejbélyegző helyére annak a gazdálkodó egységnek (a továbbiakban: cég) a fejbélyegzőjét kell elhelyezni, amely a munkavégzést elrendelte, vagyis amelynek a dolgozója az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzi.

A bevezető szövegben a dátumot csak akkor kell kitölteni, ha a feltételek kiadását helyszíni szemle előzte meg.

Az 1. és 2. pontok kitöltése során pontosan meg kell határozni az engedélyezett tevékenység helyszínét, valamint a munkavégzésre kiadott időbeni hatályát.

A 3. pontban konkrétan ismertetni kell a feltételek tárgyát képező alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, az alkalmazható technológiát.

A 4. pontban a tűzveszélyes tevékenységet végző személy(ek) nevét és a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát kell feltüntetni.

Az 5. pontban kell meghatározni azon tűzvédelmi előírásokat, amelyek feltételét képezik a konkrét alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység biztonságos végrehajtásának, és a munkavégzőnek be kell tartania. E rovatot minden esetben a munkát végző dolgozó vezetőjének, vagy a vezető által a feltételek meghatározásával megbízott személynek (munkát elrendelőnek) kell aláírnia.

A 6. pontot csak akkor kell kitölteni, ha a munkát végző dolgozó az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet más cég megrendelésére végzi. A kipontozott részben a munkát megrendelő cég vezetőjének, vagy annak megbízottjának a helyi sajátosságok ismeretében – szükség esetén – munkavégzéssel összefüggő további biztonsági előírásokat kell meghatároznia.

E rovatot a munkát megrendelő cég vezetője, vagy annak megbízottja írja alá.

A 7. pontot a munkát végző dolgozó tölti ki és írja alá a tevékeny megkezdése előtt.

A 8. pontot a feltételeket meghatározó, azaz a munkát elrendelő személy (munkát végző dolgozó vezetője, vagy annak megbízottja) tölti ki és írja alá.

A 9. pontot a tevékenység helye szerinti létesítmény vezető vagy megbízott tölti ki és írja alá.

A kitöltött nyomtatvány egy példányát a dolgozónak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének időtartama alatt magánál kell tartania, a másodpéldány a tömbben marad.

A tevékenység befejezése után a dolgozó példányát célszerű a tömbben lévő másodpéldányhoz csatolni.

4.SZ. MELLÉKLET

TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK RENDJE

A gazdálkodó szervezetnek a tevékenységi körével összefüggésben gondoskodnia kell a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről. A felülvizsgálatok az építmények, szabadterek, berendezések biztonságát, a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések mindenkori működő képességét szolgálják.

érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap)[1)] 12 hónap (+ 1 hónap),[2)] 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap,	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét),	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
					napló	egyidejűleg	napló
pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer		Minden rendezvény előtt , de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési	Az időszakos felülvizsgálattal	tűzvédelmi üzemeltetési

érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
					napló	egyidejűleg	napló
	füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

4/1.SZ. MELLÉKLET

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSI ÉS JAVÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSA

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSI ÉS JAVÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSA
(melléklete a Tűzvédelmi Ellenőrzési naplónak)

Készenlétben tartó neve: Kapcsolattartó neve:	**Ellenőrzést végző:**	
Negyedéves ellenőrzést végezte: Név/dátum		
I.	Név:..... Tűzvédelmi szakvizsg.biz.sz:.....	
II.		
III.		
IV.		

Ssz.	Tűzoltó készülékek							**Ellenőrzés időpontja				OKF azonosító	Javítás	Megjegyzés
	Készenlét helye	Típusjel / Oltóképes-ség	Típusa	Gyári szám	Gyárt. éve	Karb. éve	Ellenőr-zés*	I	II.	III.	IV.			

5.SZ. MELLÉKLET

IRÁNYFÉNYEK HAVI ELLENŐRZÉSE

Készenlétben tartó neve: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

Telephely: 1091 Budapest, Üllői út 33-37

Ellenőrzés időpontja		Irányfények	Ellenőrzés eredménye		Ellenőrzést végezte	Megjegyzés / Intézkedés
dátum	óra / perc	db.száma	üzemszerű	hibás		